

調布市立西部児童館・調布市西部公民館電気設備ほか改修工事


図 面 リ ス ト					
E-00	表紙・図面リスト	E-17	(改修) 自動火災報知設備 2階平面図	A-01	2階平面図・建具表
E-01	特記仕様書(1)	E-18	(撤去) 外構図	A-02	内部足場計画図(参考)
E-02	特記仕様書(2)	E-19	(撤去) 電灯設備 1階平面図		
E-03	案内図・配置図	E-20	(撤去) 電灯設備 2階平面図		
E-04	(改修) 分電盤表	E-21	(撤去) コンセント設備 1階平面図		
E-05	(改修) 外構図	E-22	(撤去) コンセント設備 2階平面図		
E-06	(改修) 電灯設備 参考機器姿図	E-23	(撤去) 弱電設備 1階平面図		
E-07	(改修) 電灯設備 1階平面図	E-24	(撤去) 弱電設備 2階平面図		
E-08	(改修) 電灯設備 2階平面図	E-25	(撤去) 自動火災報知設備 系統図		
E-09	(改修) コンセント設備 1階平面図	E-26	(撤去) 自動火災報知設備 1階平面図		
E-10	(改修) コンセント設備 2階平面図	E-27	(撤去) 自動火災報知設備 2階平面図		
E-11	(改修) 弱電設備 参考機器姿図				
E-12	(改修) 弱電設備 1階平面図				
E-13	(改修) 弱電設備 2階平面図				
E-14	(改修) 自動火災報知設備 機器姿図				
E-15	(改修) 自動火災報知設備 系統図				
E-16	(改修) 自動火災報知設備 1階平面図				

調布市総務部営繕課設計図承認日 令和8年9月4日





件名 調布市立西部児童館・調布市西部公民館電気設備ほか改修工事				
表紙・図面リスト S=N. S	令和8年度	令和8年9月	No	
	 調布市総務部営繕課			


1L-2 (ブレーカ増設)

電灯分電盤 1L-2 (既設)

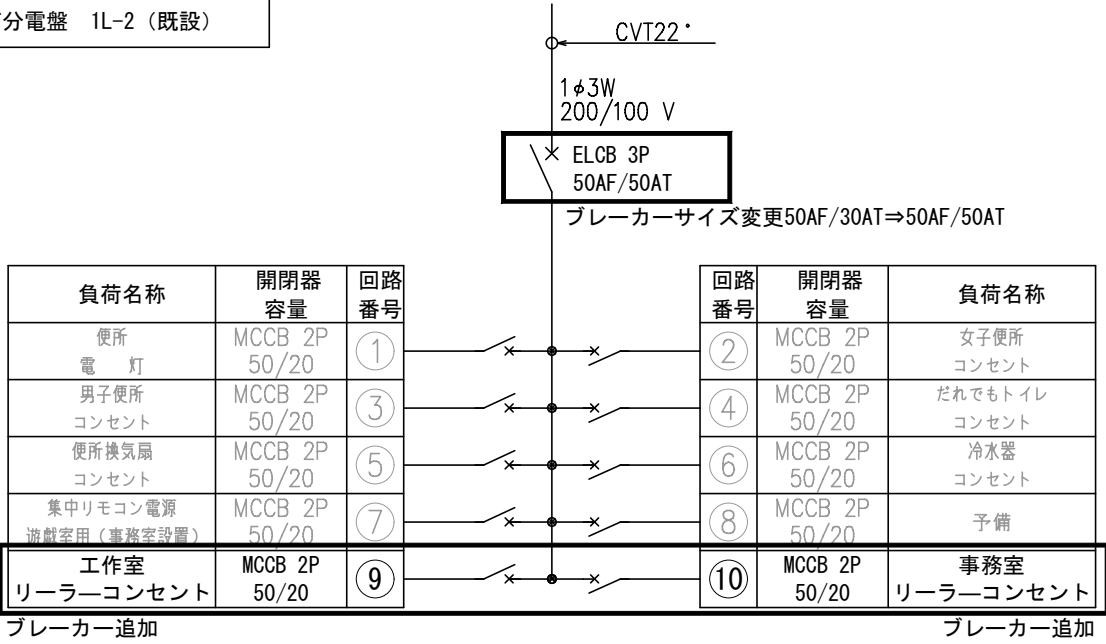

照明設備 参考姿図（新設）

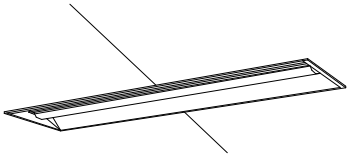
A	LED40型埋込ベースライト	C	LED40型直付ベースライト	D	LED20型直付ベースライト	F	LEDブラケット	G	LEDダウンライト
A34	埋込幅300mm 4000lmタイプ	C22	幅230mm 2500lmタイプ	D22	幅：230mm 1600lmタイプ	F2	1480lmタイプ	G13	1600lmタイプ
A35	埋込幅300mm 5200lmタイプ	C24	幅230mm 4000lmタイプ			F3	2210lmタイプ		
 公共施設型番 A34：LRS20-4-37 A35：LRS20-4-48		 公共施設型番 C22：LSS10-4-23 C24：LSS10-4-37		 公共施設型番 D22：LSS10-2-15		 公共施設型番 F2：LBF3MP/RP-2-13 F3：LBF3MP/RP-4-20		 公共施設型番 G13：LRS1-13	
G	LEDユニバーサルダウンライト	H	LEDダウンシーリング	I	LED棚下灯	K	LEDシーリングライト	S	配線ダクト用LEDスポットライト
G23	2000lmタイプ	H11	865lmタイプ	I1	980lmタイプ	K1	5000lmタイプ	S3	

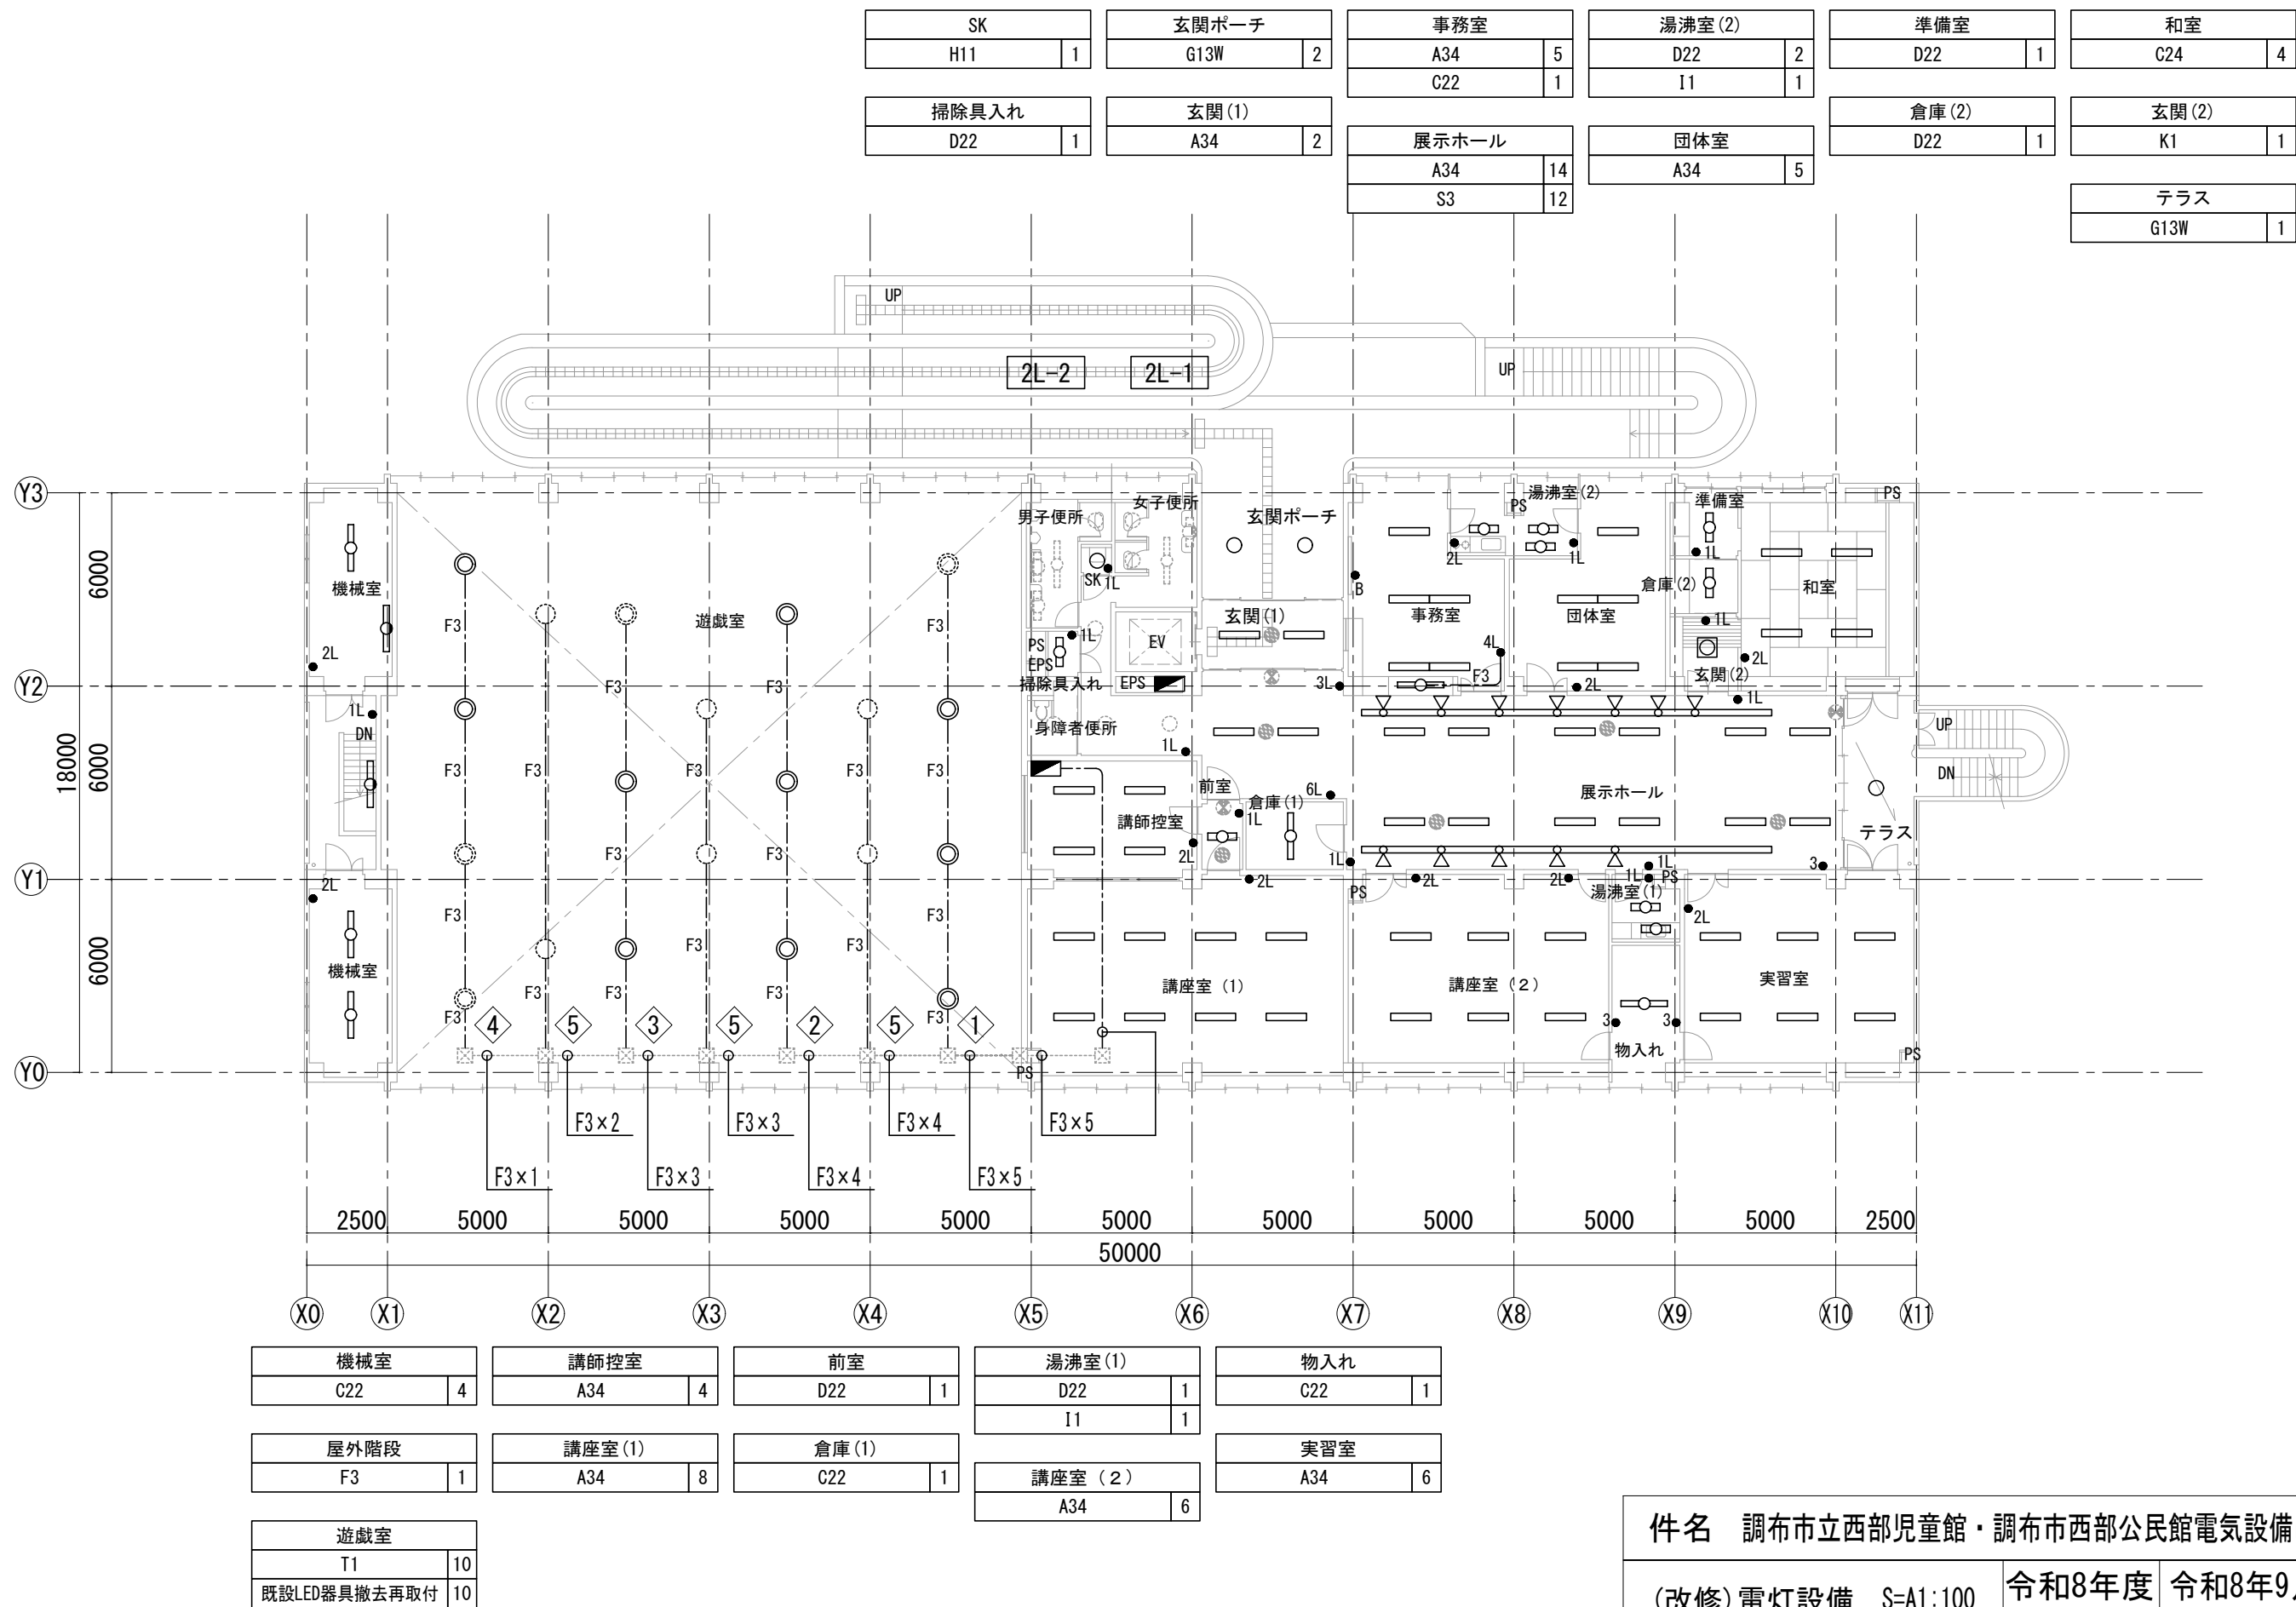


コンセント設備 凡例

記号	器具仕様
	電灯分電盤
	壁付コンセント2P15A×2
	壁付コンセント2P15A×1 E付
	壁付コンセント2P15A×2 E付
	壁付コンセント2P15A×1 E・ET付
	防水コンセント2P15A×1 E・ET付
	電動スクリーン用昇降スイッチ
	ブランクプレート
	リレーコンセント2P15A×1 抜止
	配線ダクト
	OAコンセント2P15A×4
	EM-EEF2.0-3C(1Cアース) 保護管PF22
	EM-EEF2.0-3C(1Cアース) MMA
	EM-CPEE-0.9-3P 保護管PF22

注記
1. 図示の配線器具(本体・プレートのみ)を更新する。 配線プレートは金属製とする。
2. 『新設』のコンセントを新設する。
3. 電動スクリーン用昇降スイッチを既存配線と ジョイントし1階事務室に移設する。

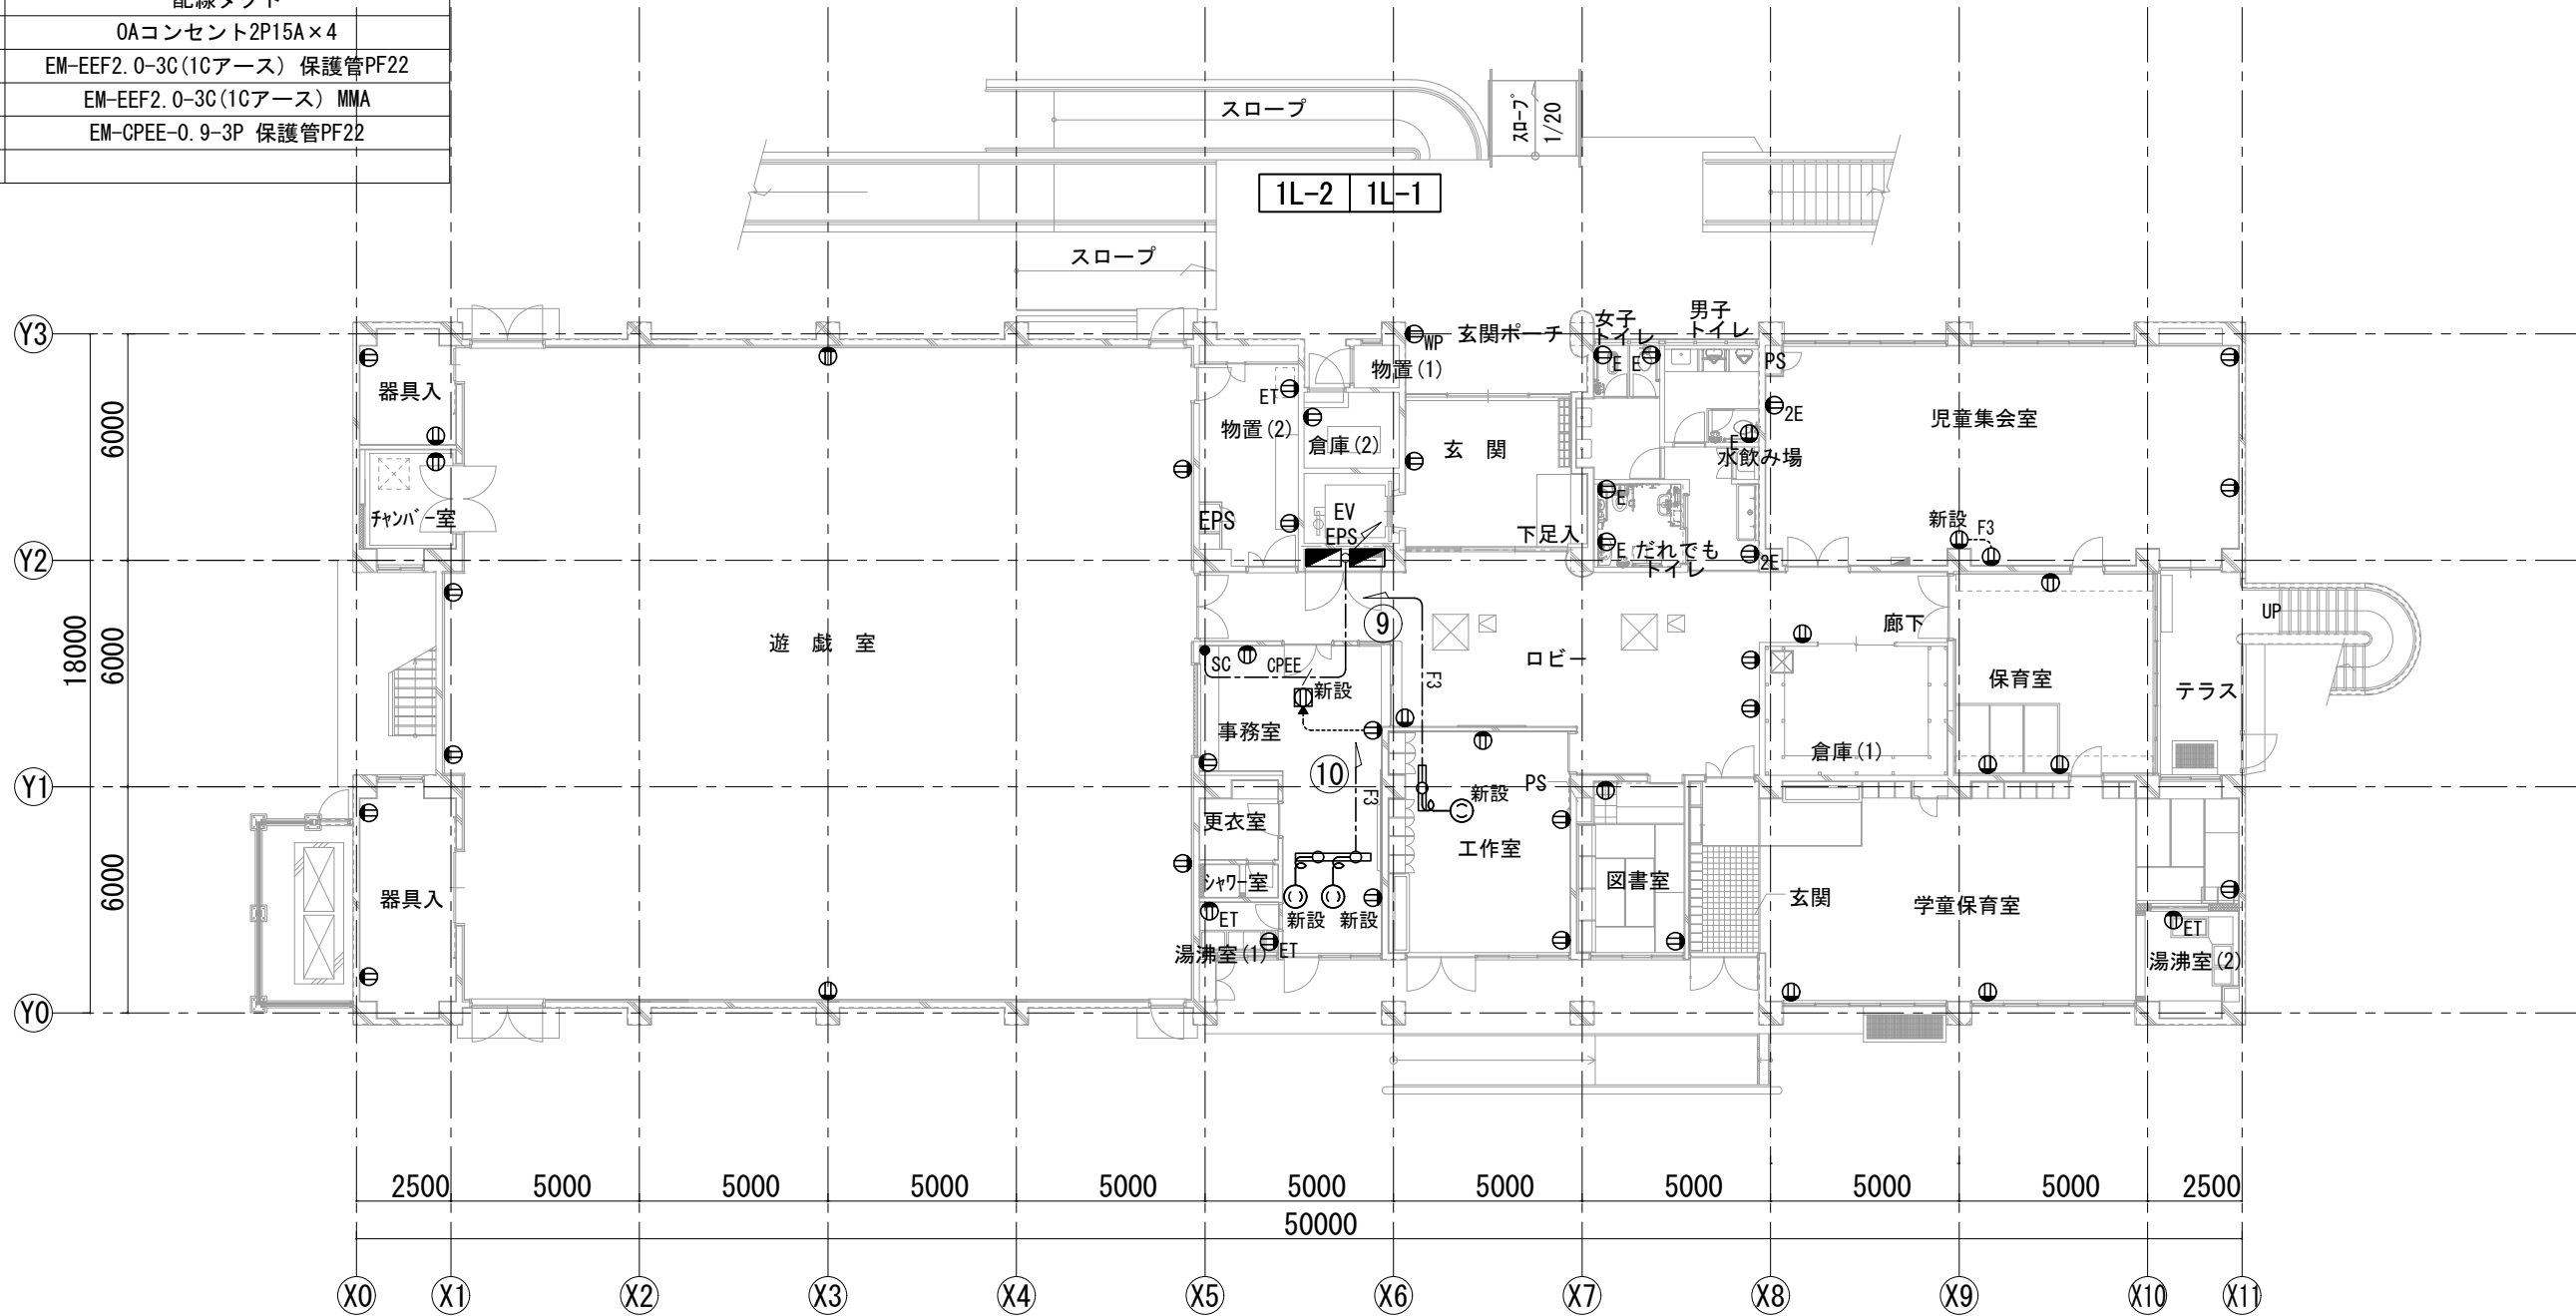

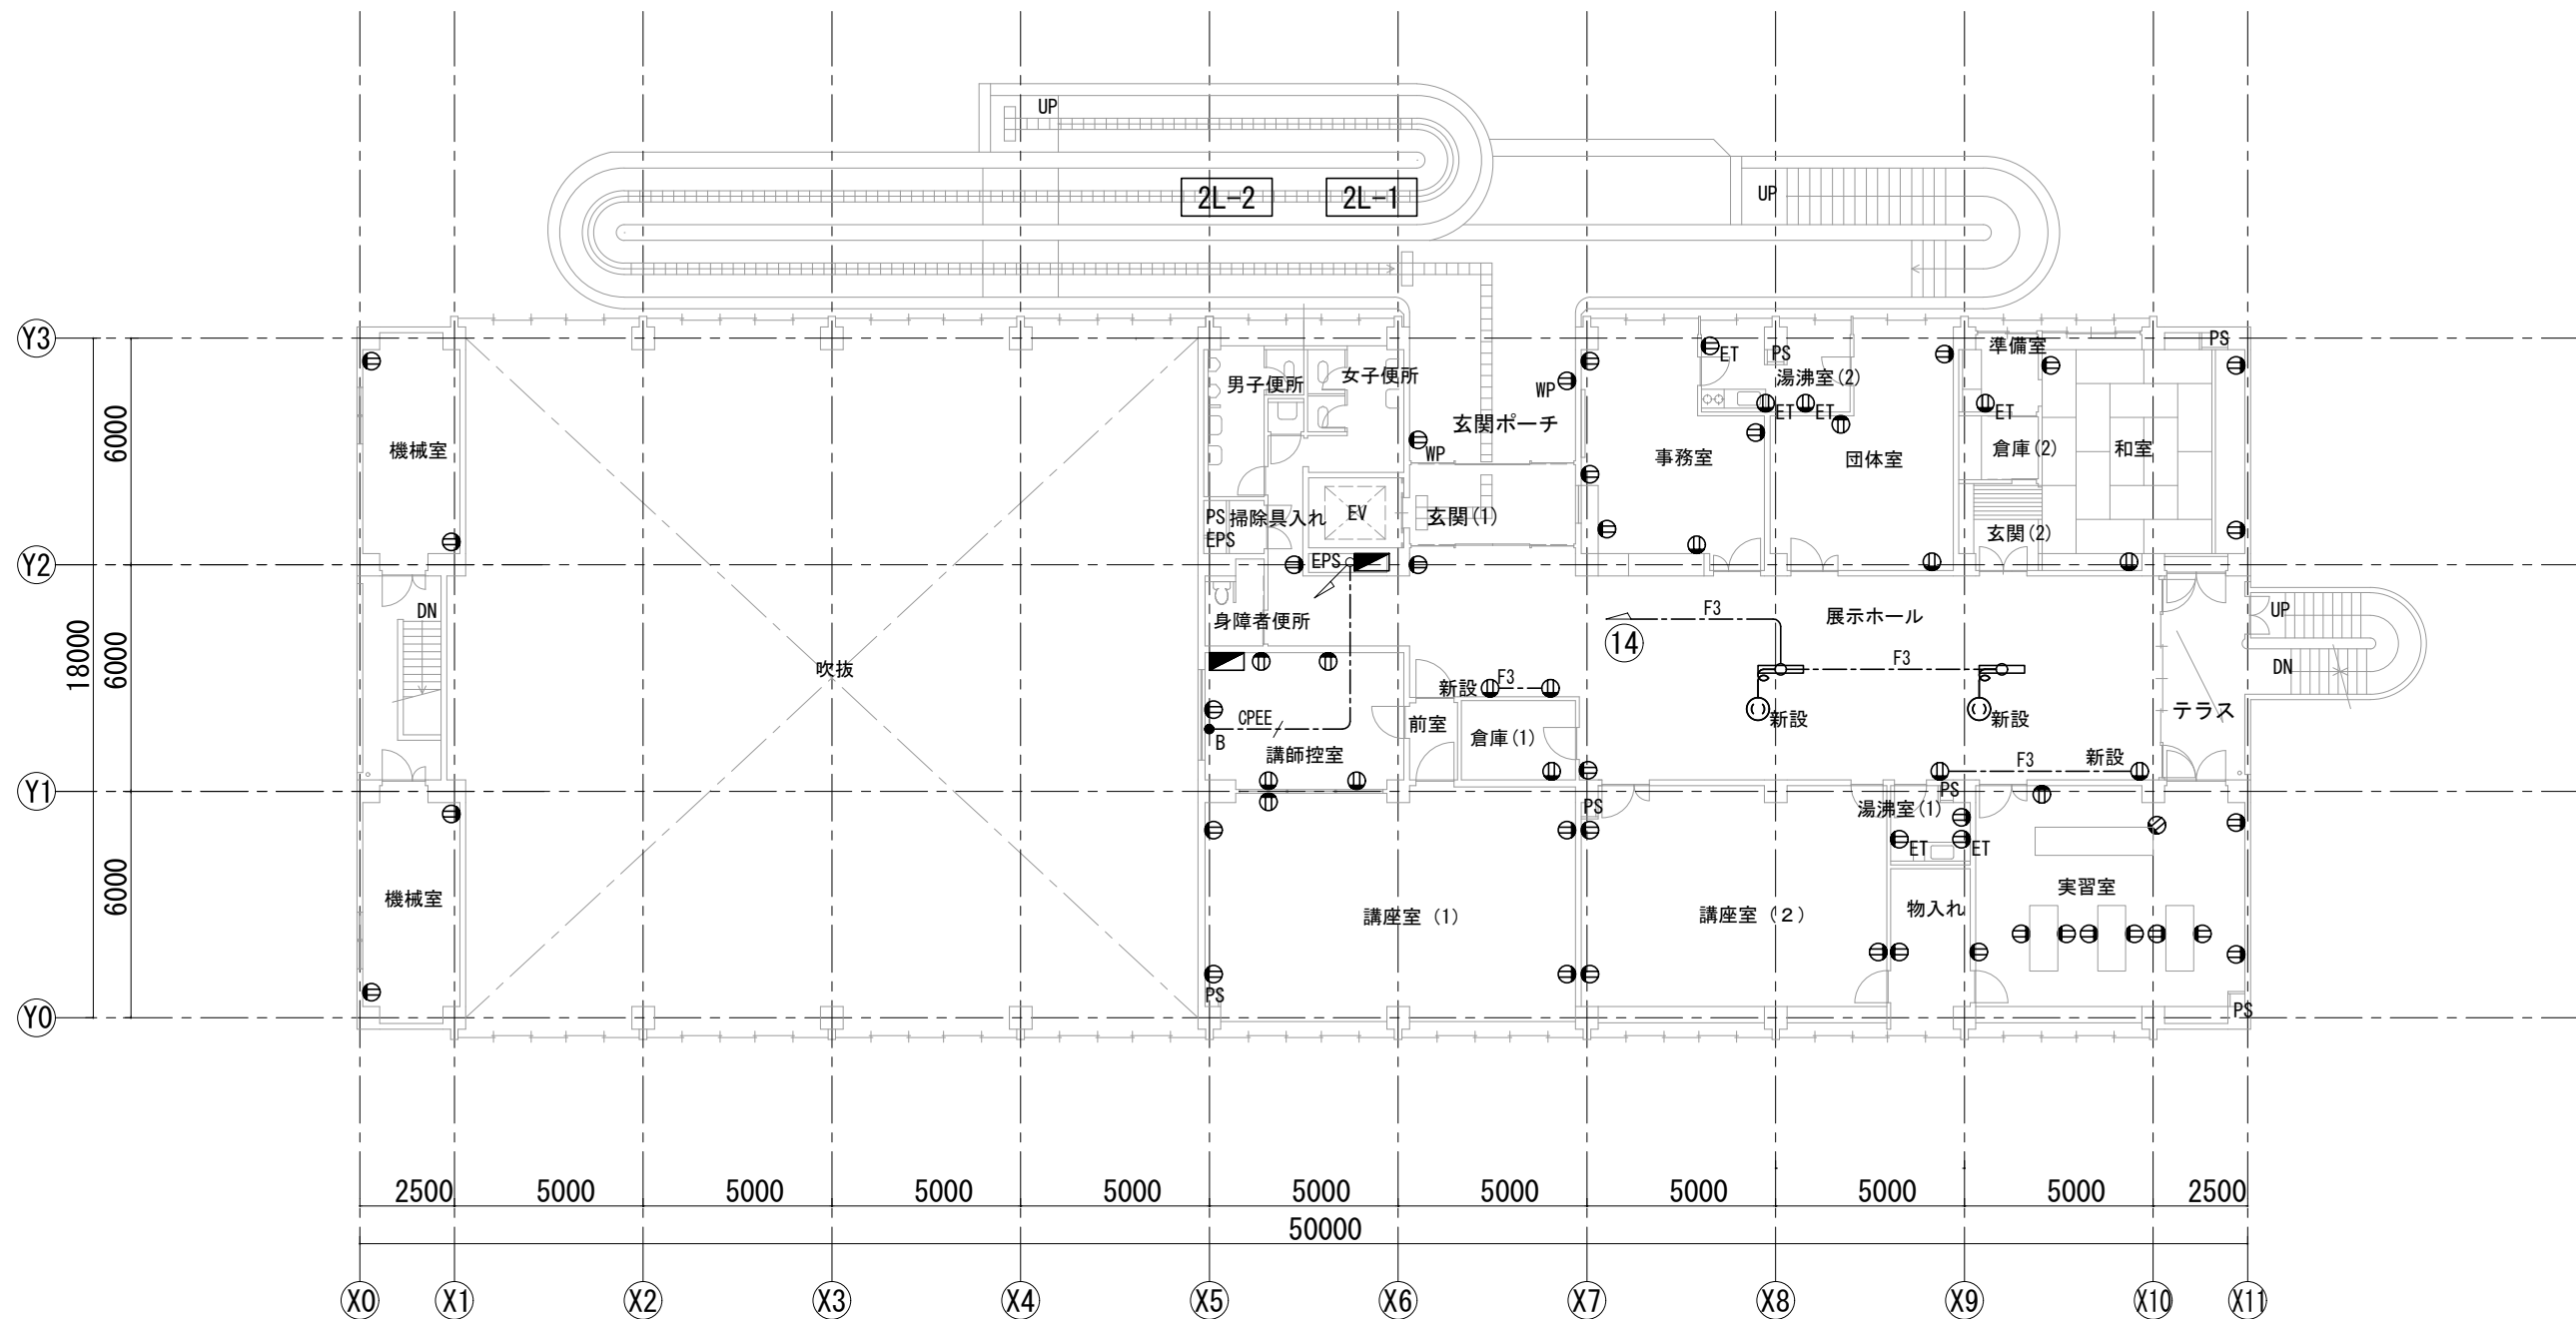

凡 例				凡 例				凡 例			
記 号	名 称	備 考		記 号	名 称	備 考		記 号	名 称	備 考	
	複合盤	火災受信機P型1級30回線 (ガス漏れ受信機10回線)	盤函体は再使用		光電式スポット型感知器	2種			ガス漏れ警報装置	天井型	
	副受信機	窓式30回線(表示内訳は複合受信機と同様)	盤函体は再使用		光電式スポット型感知器	1種 点検ボックス付			自火報警戒区域番号	平面区画	
	機器収容函	Ⓟ Ⓢ Ⓣ 交換	盤函体は再使用		差動式スポット型感知器	2種 自己保持型			自火報警戒区域番号	エレベータ	
Ⓟ	発信機	P型 1級			差動式スポット型感知器	2種 ガード付 自己保持型			動作表示番号	ガス漏れ	
Ⓣ	ベル 150φ				定温式スポット型感知器	1種 防水型 自己保持型					

