


平成26年度における 環境目的・環境目標達成状況

平成27年5月
ISO事務局

全公共施設の光熱量に伴うCO2排出量削減


目的: 全公共施設の光熱量に伴うCO2排出量の削減

目標: H21年度におけるCO2排出量(13,568t-CO2)を上回らないようにする

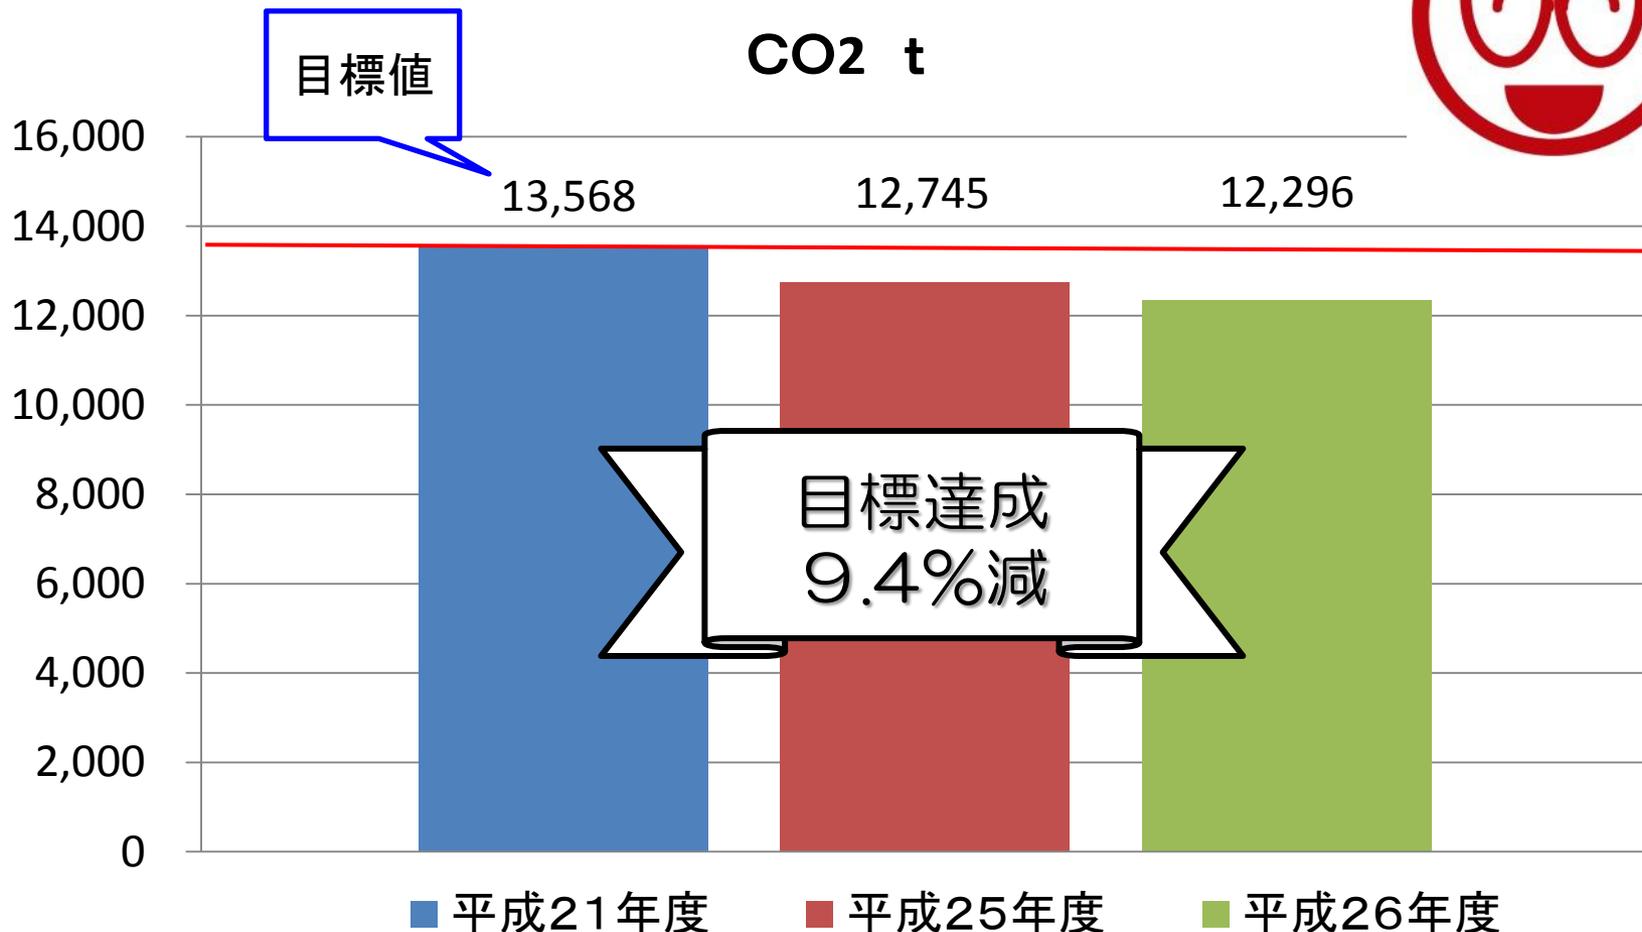


車両燃料使用に伴う CO2排出量削減

目的: 車両燃料使用に伴うCO2排出量の削減
目標: H21年度におけるCO2排出量
(204t-CO2)を上回らないようにする

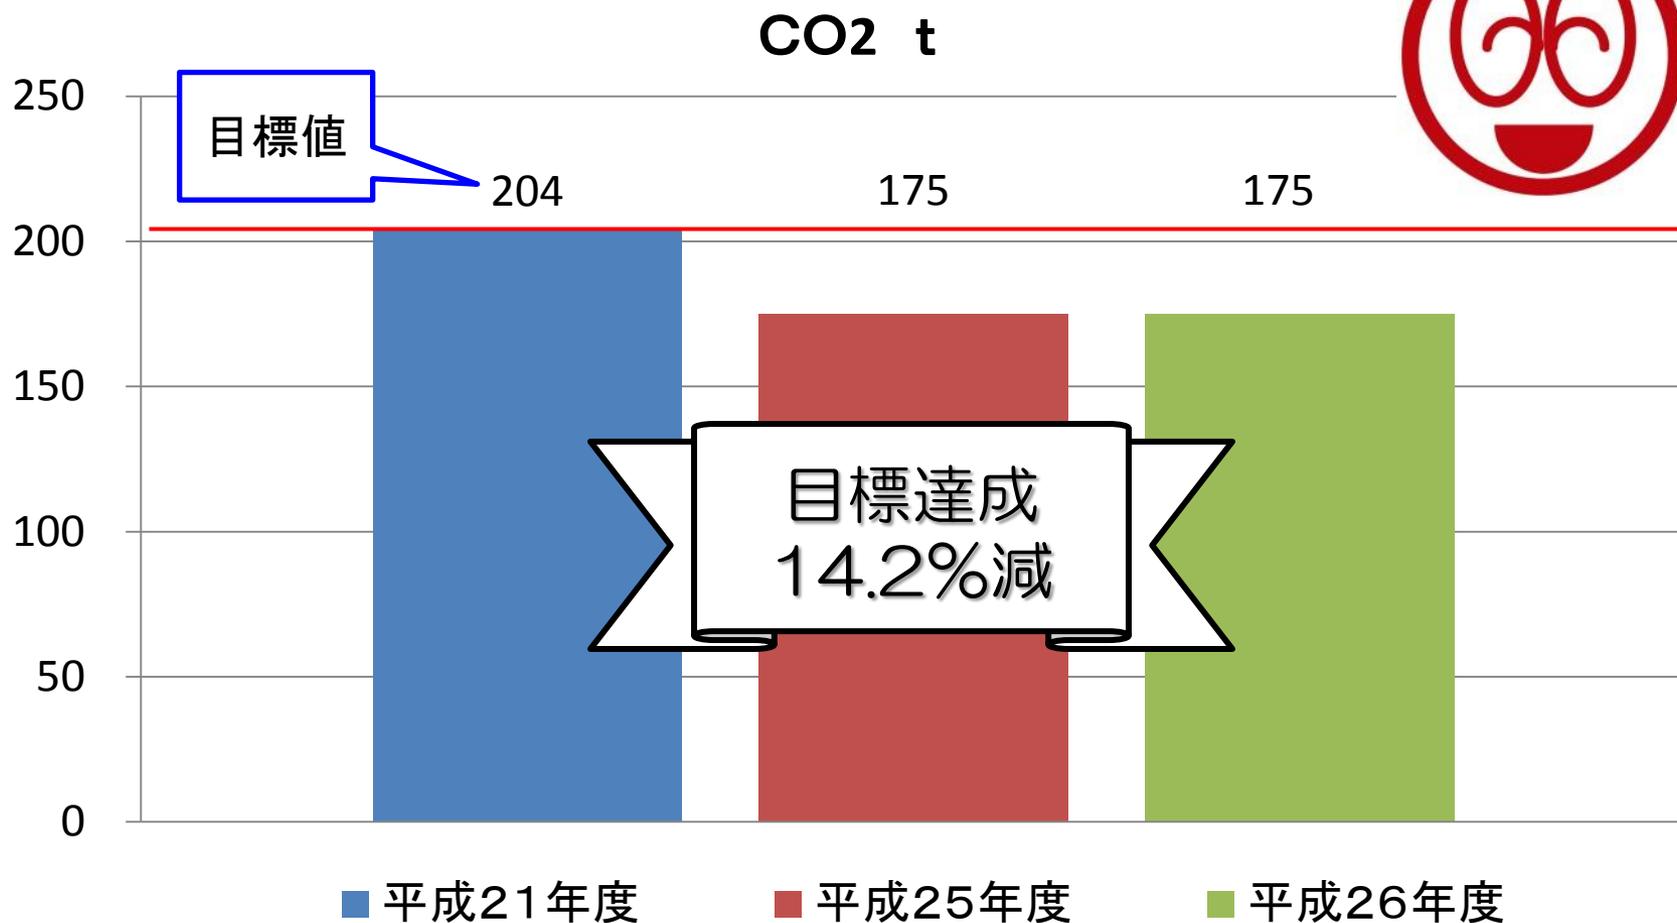


環境確保条例に係る CO2排出量削減

目的：環境確保条例に係るCO2総量削減義務制度対象施設の光熱量に伴うCO2排出量の削減
目標：H15～H17年度平均におけるCO2排出量(4,282t-CO2)を上回らないようにする

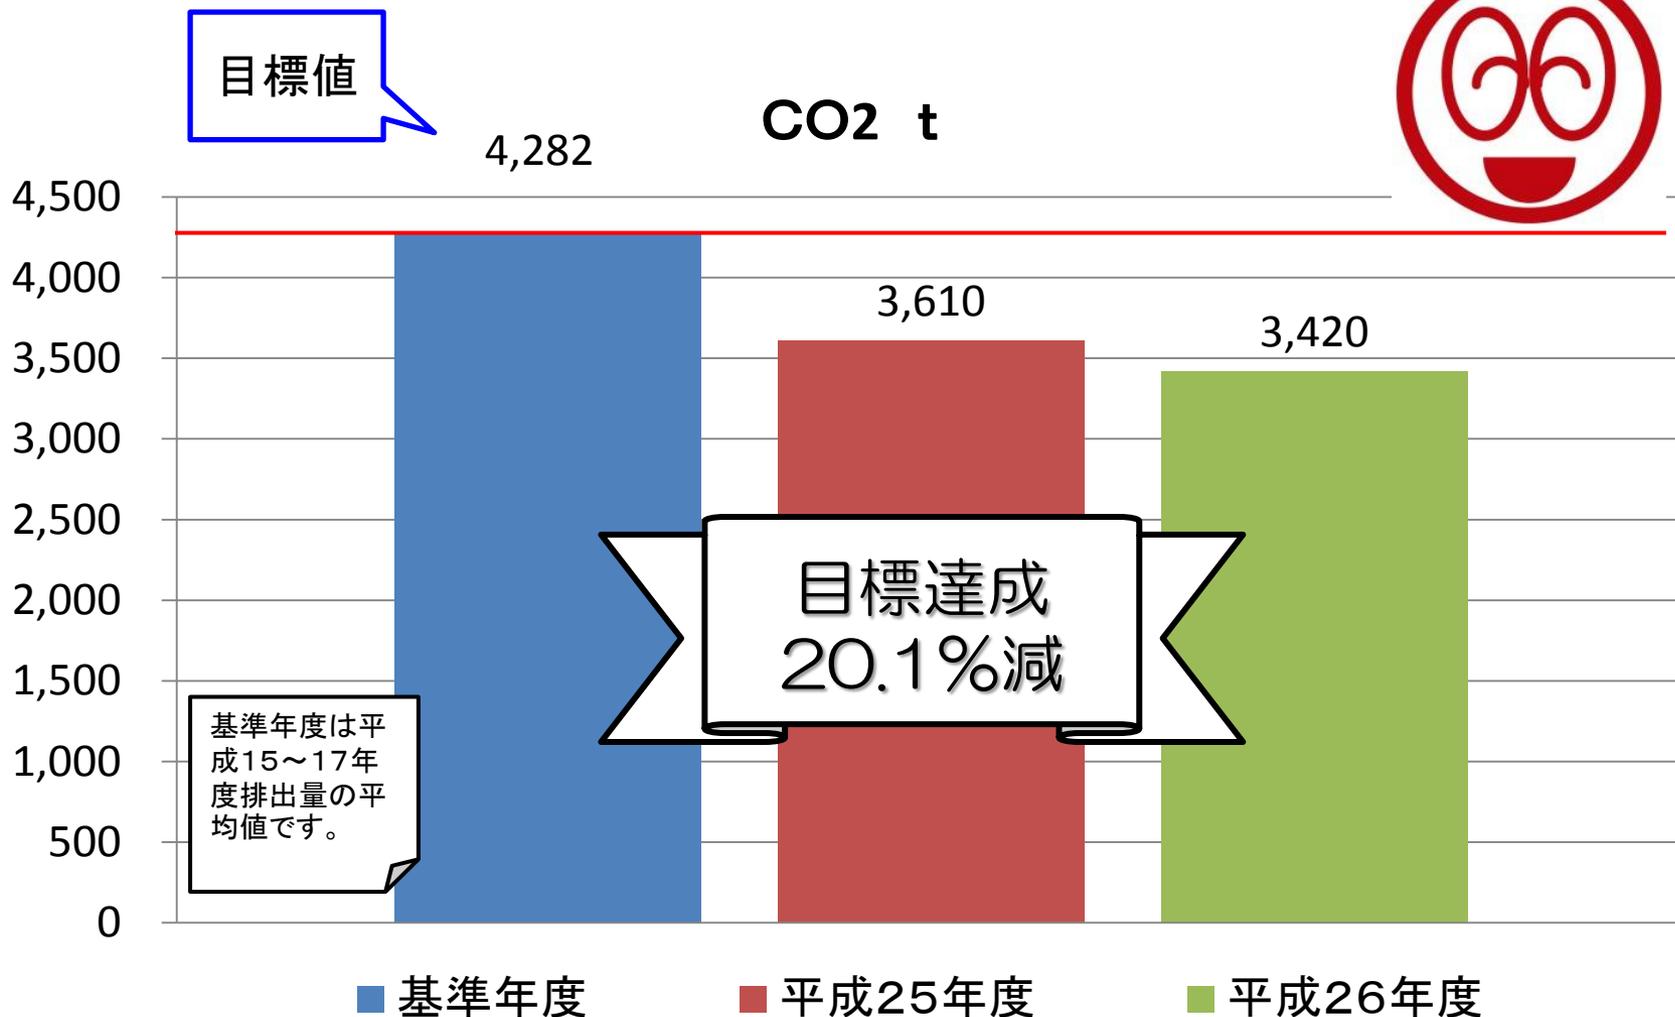

グリーン購入


目的： グリーン購入の推進(本庁舎)
目標： グリーン購入率を90%以上にする

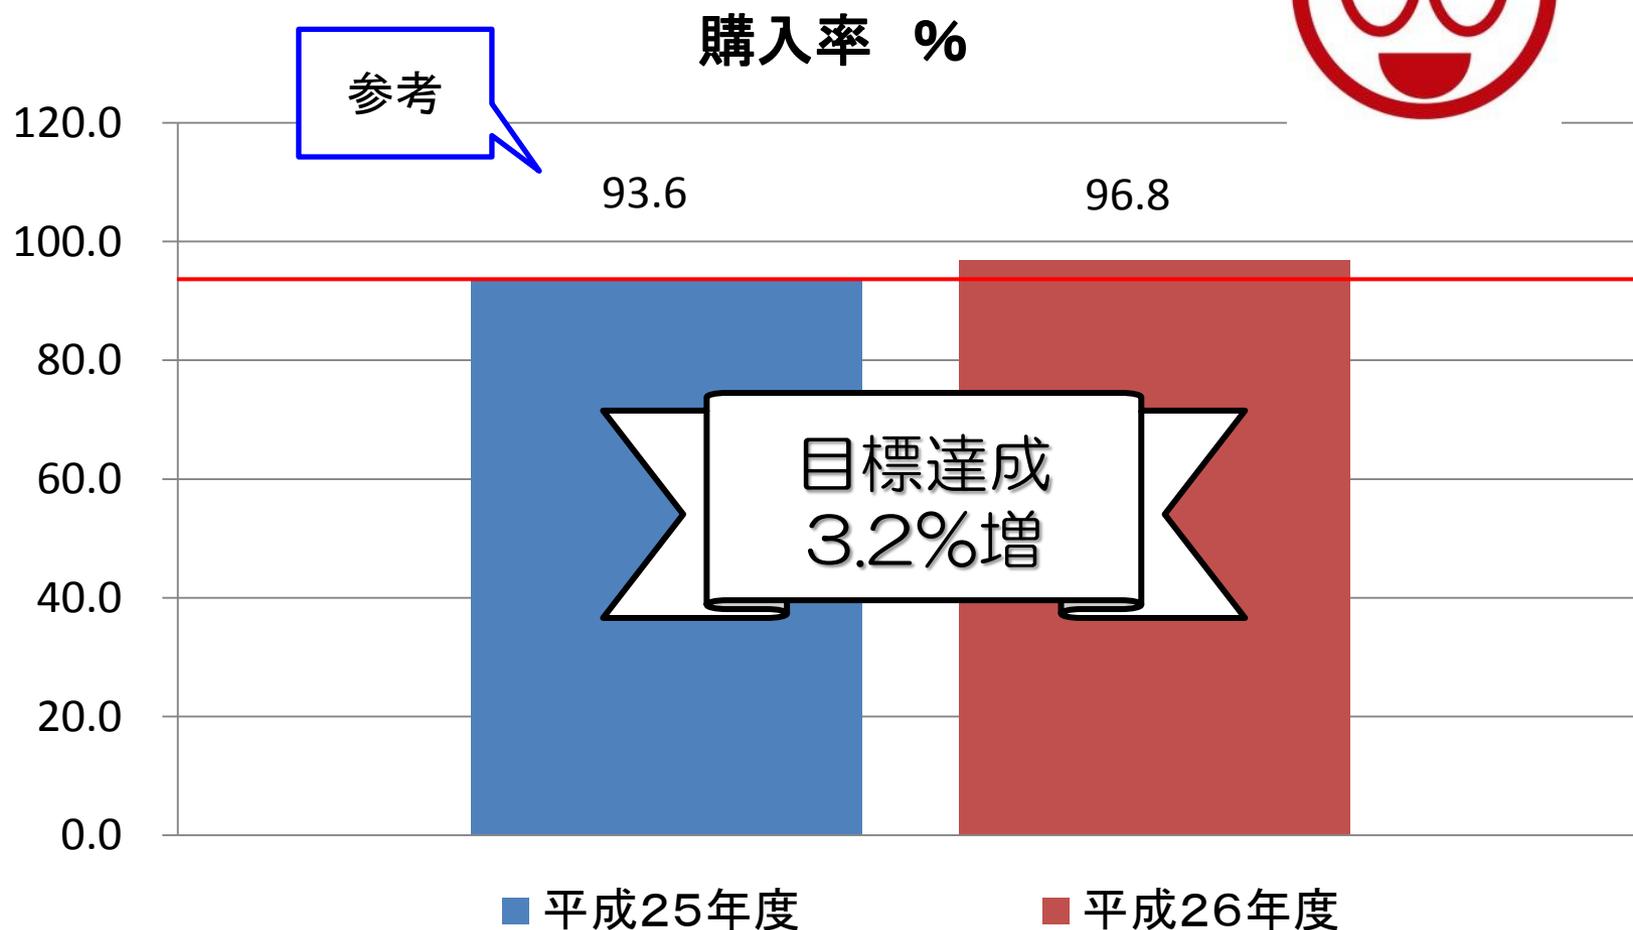

電気

目的: 電気使用量の抑制(本庁舎)


目標: H24年度における電気使用量 (1,176,702kwh)
を上回らないようにする

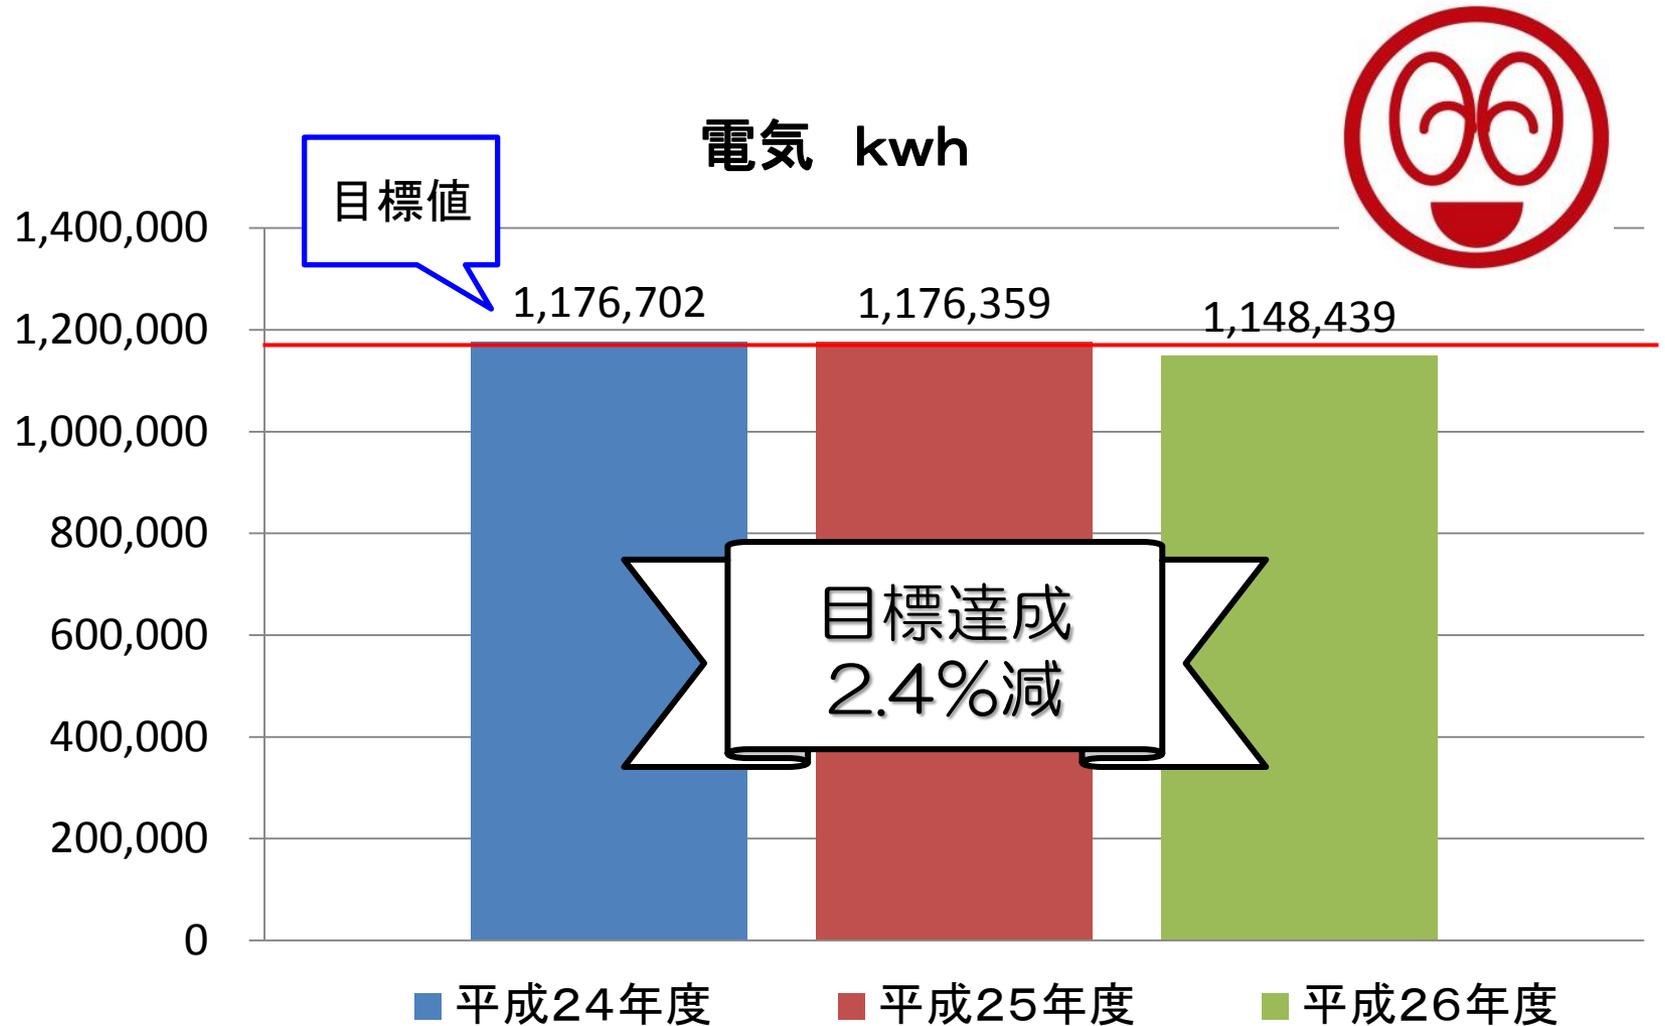

ガス

目的：ガス使用の抑制(本庁舎)


目標：H24年度におけるガス使用量 (1,234m³)を
上回らないようにする

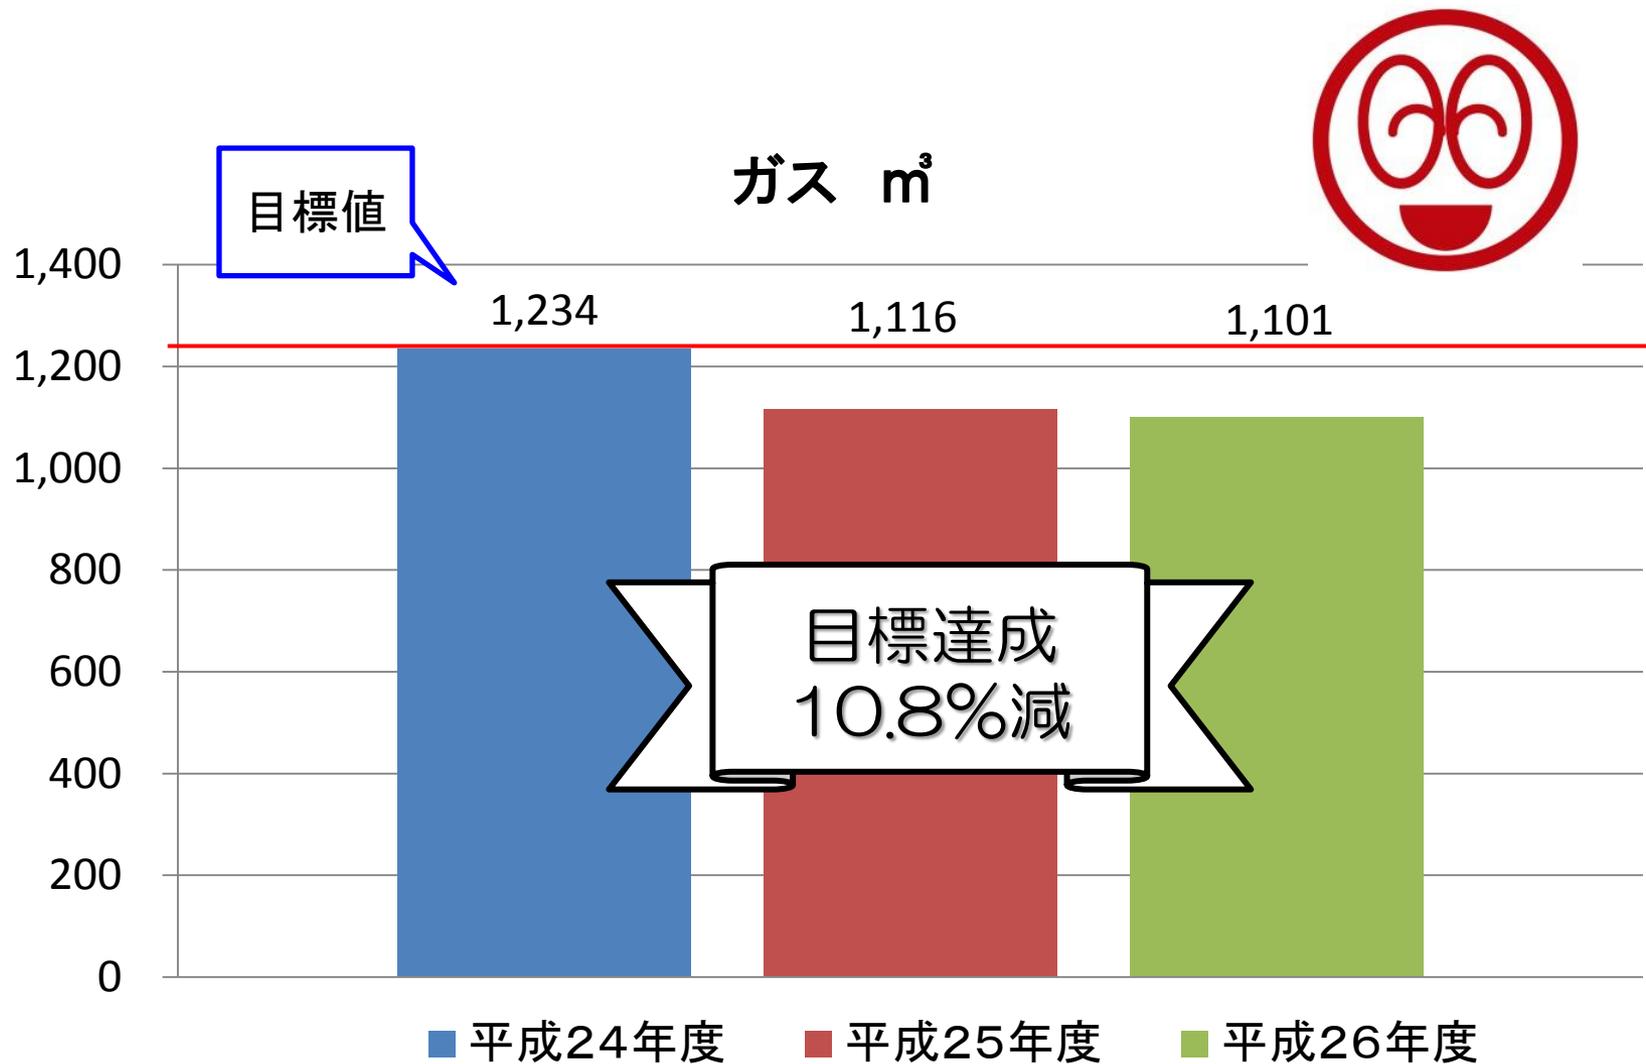

水道

目的：水道使用の抑制(本庁舎)

目標：H24年度における水道使用量 (10,632 m^3)を上回らないようにする

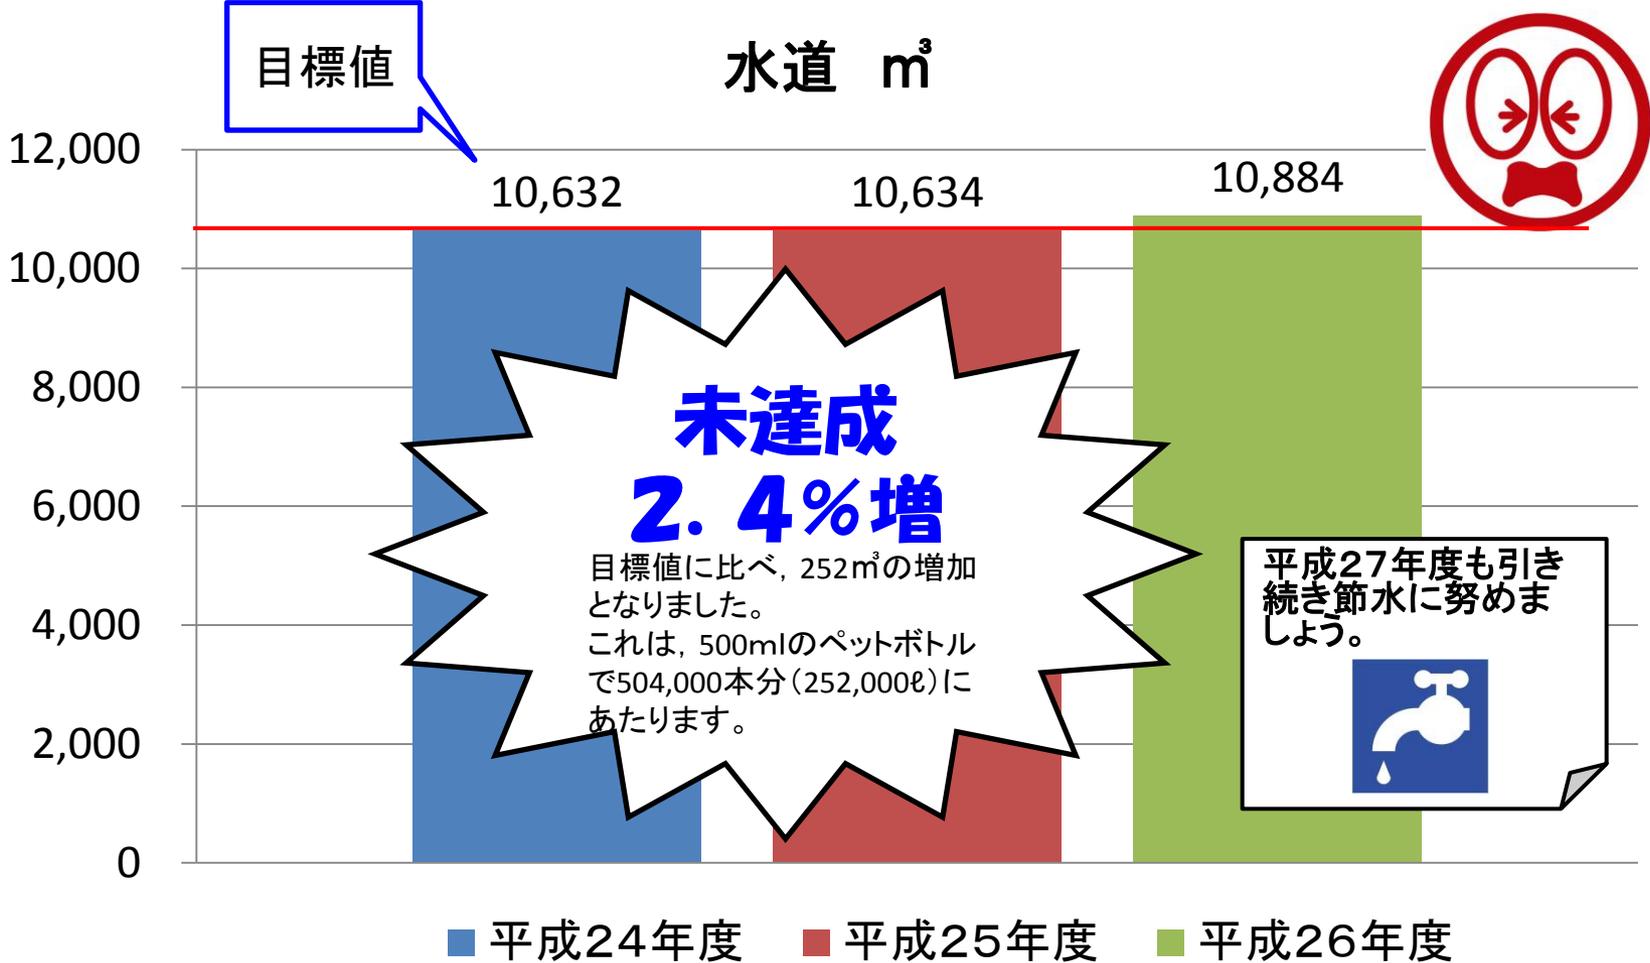


可燃系排出物

目的：可燃系排出物の削減(本庁舎)

目標：H24年度における可燃系排出物排出量
(98,351kg)を上回らないようにする




可燃系排出物 kg

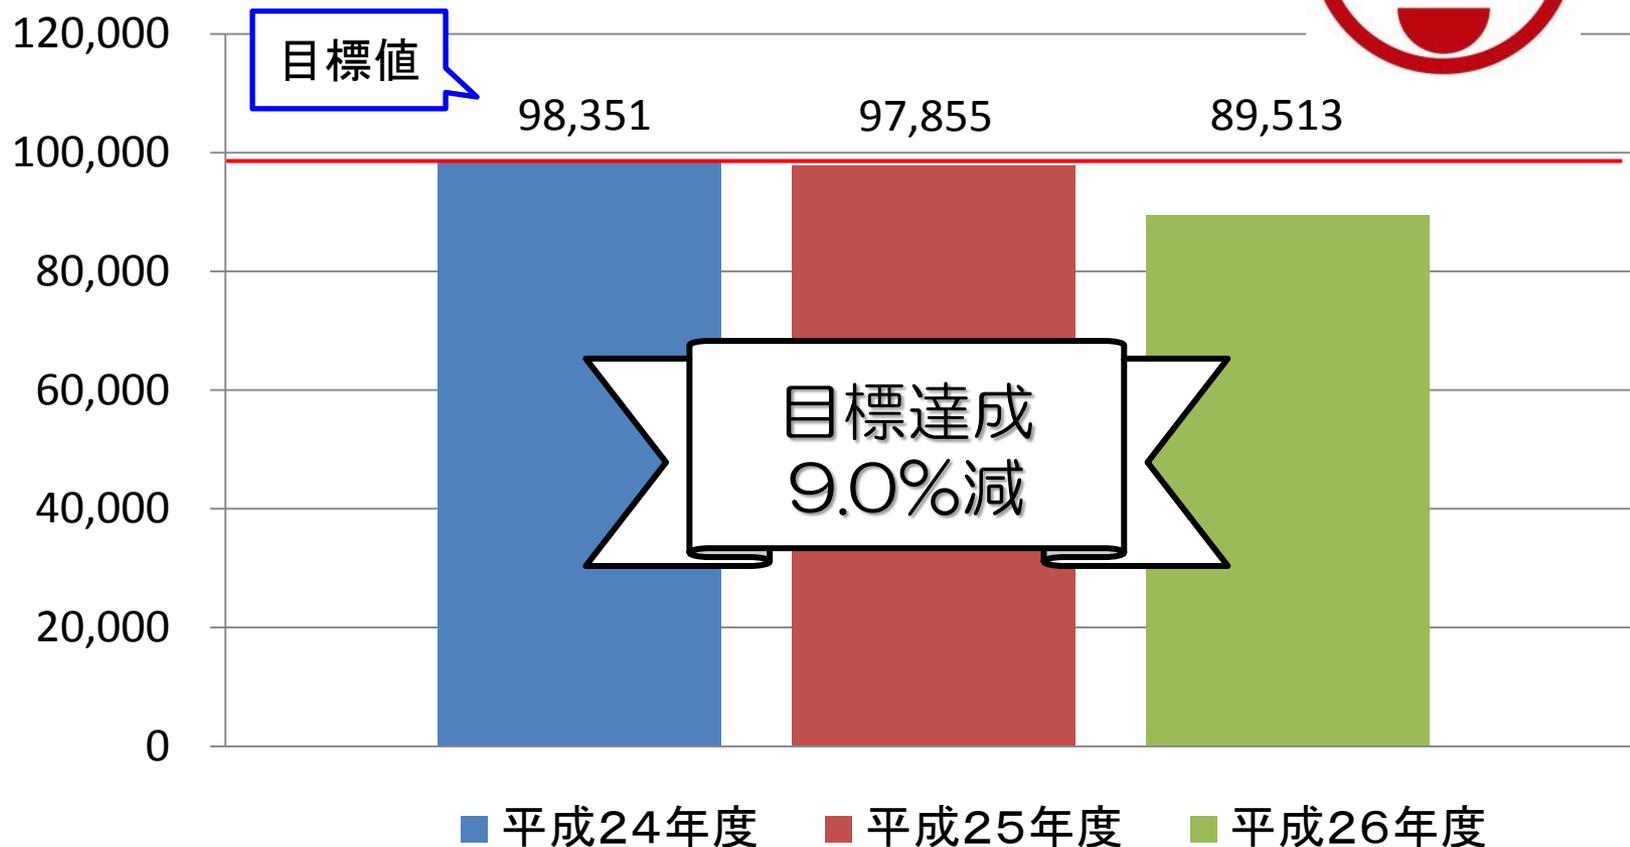

可燃系排出物の 資源化率

目的：可燃系排出物の資源化率の維持向上
(本庁舎)


目標：H24年度における資源化率(94.1%)
を下回らないようにする

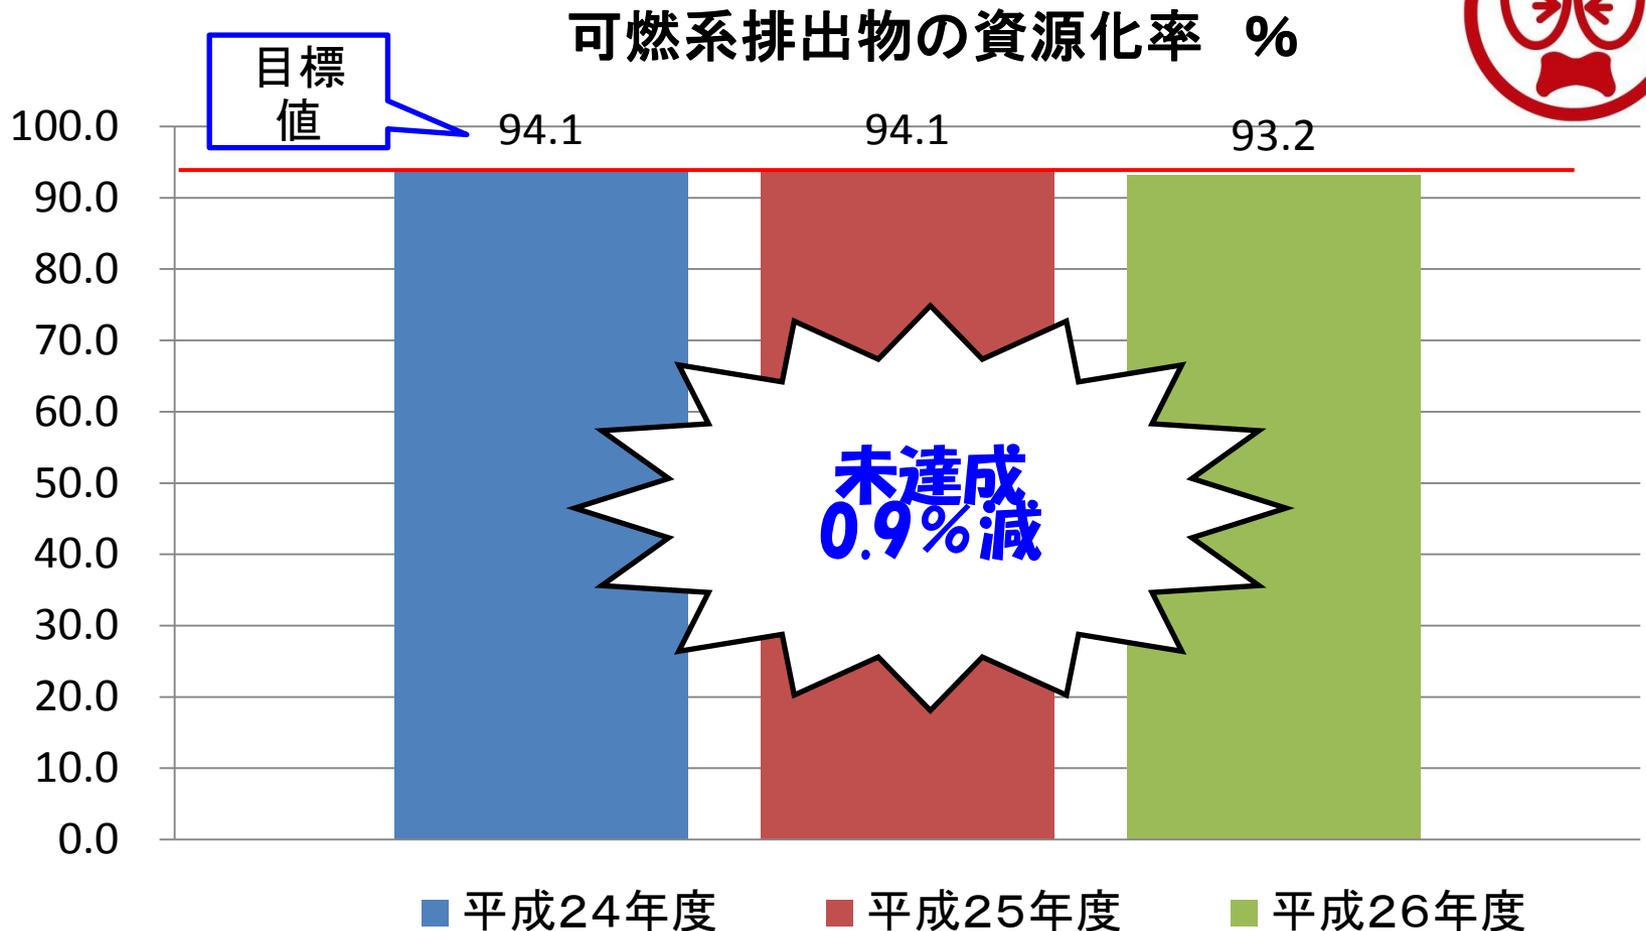

不燃系排出物

目的：不燃系排出物の削減(本庁舎)


目標：H24年度における不燃系排出物排出量(11,071kg)を上回らないようにする

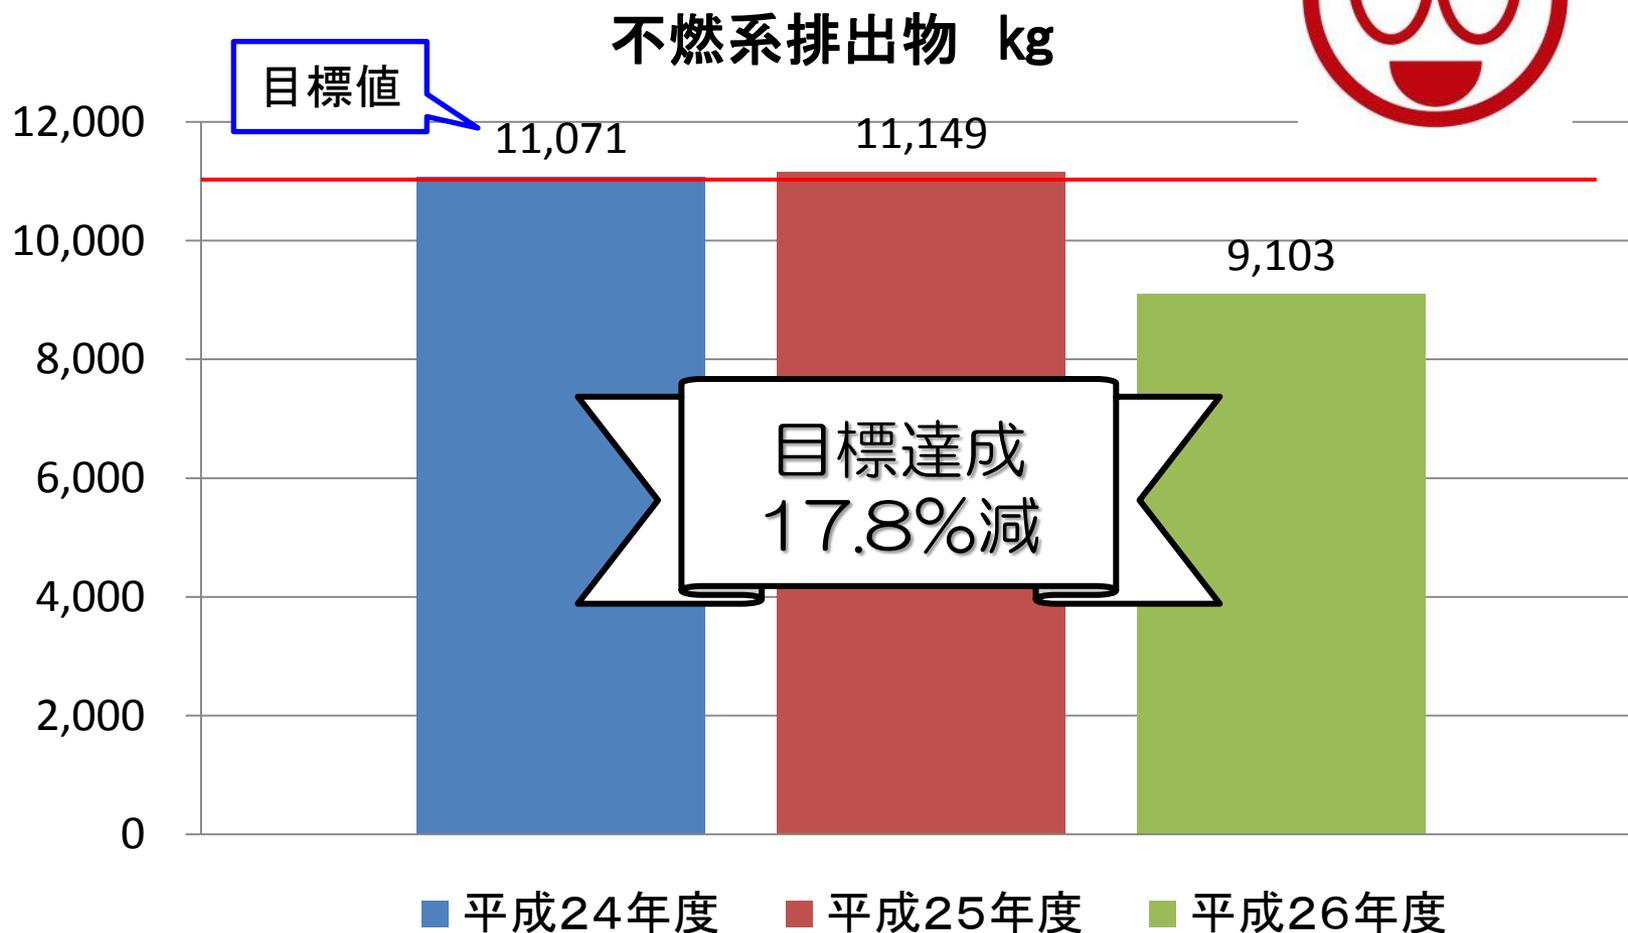


不燃系排出物の 資源化率

目的：不燃系排出物の資源化率の維持向上
(本庁舎)

目標：H24年度における資源化率
(81.5%)を下回らないようにする

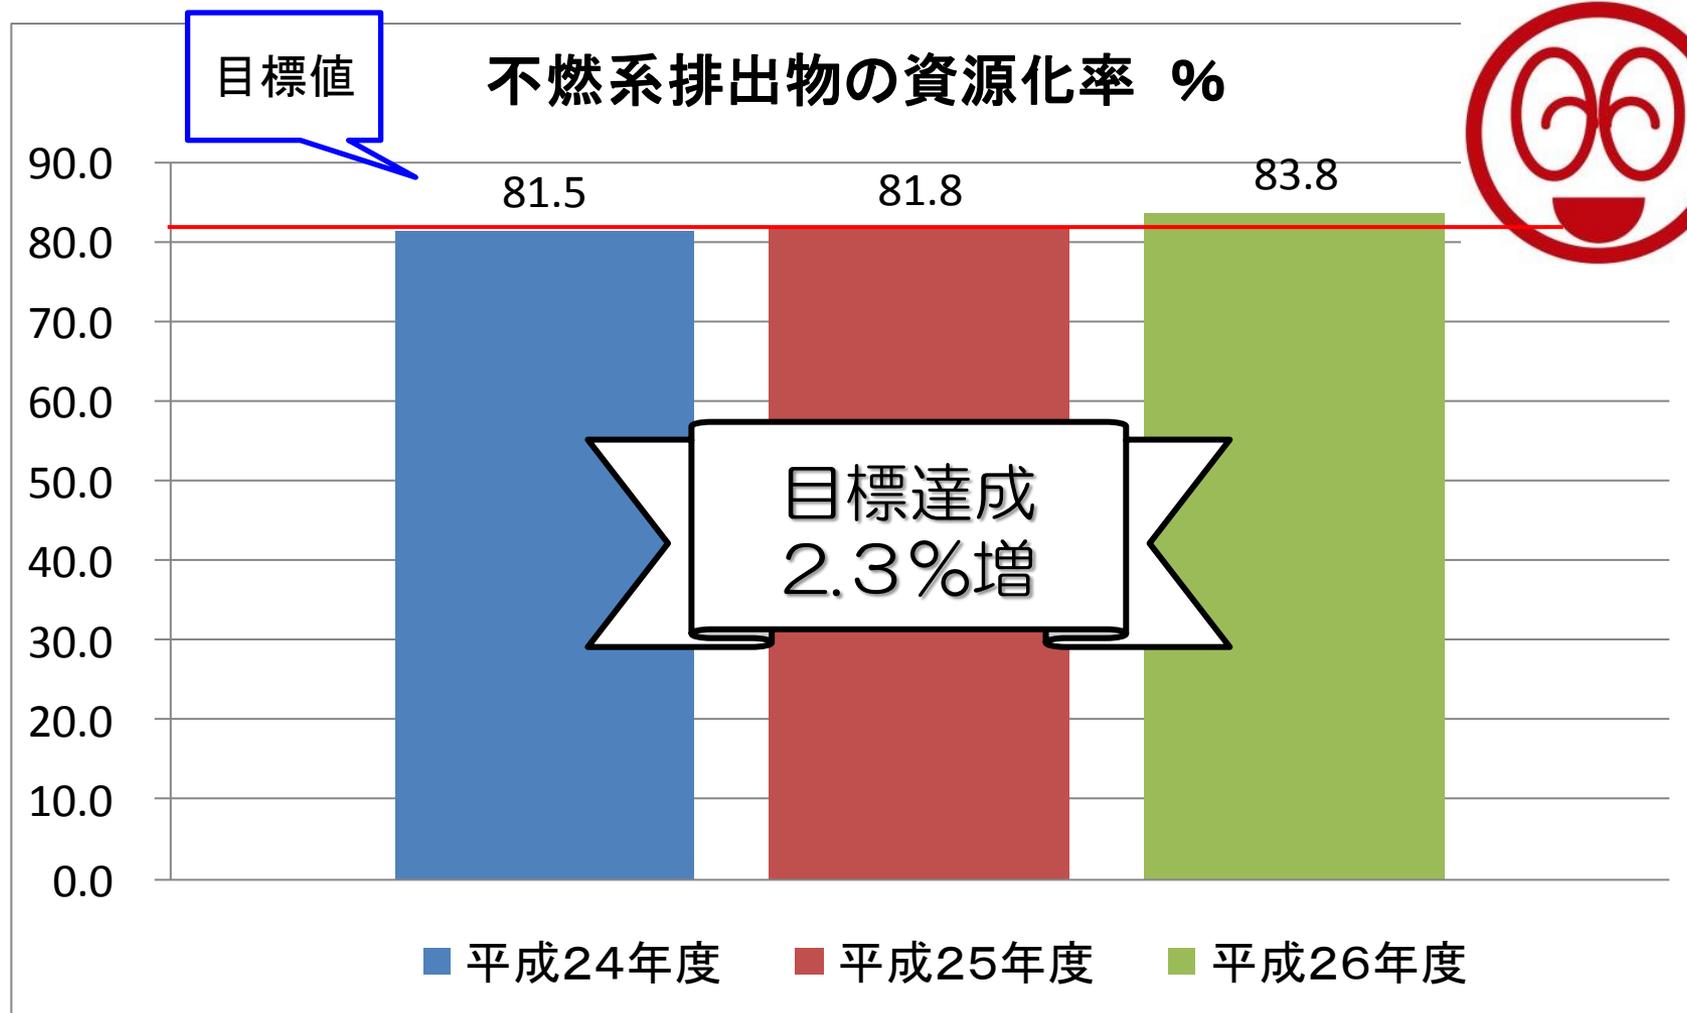

本庁舎の光熱使用量を二酸化炭素(CO2)排出量に換算し、その削減に取り組んでいます。H12年度からH26年度までの取組成果を報告します。

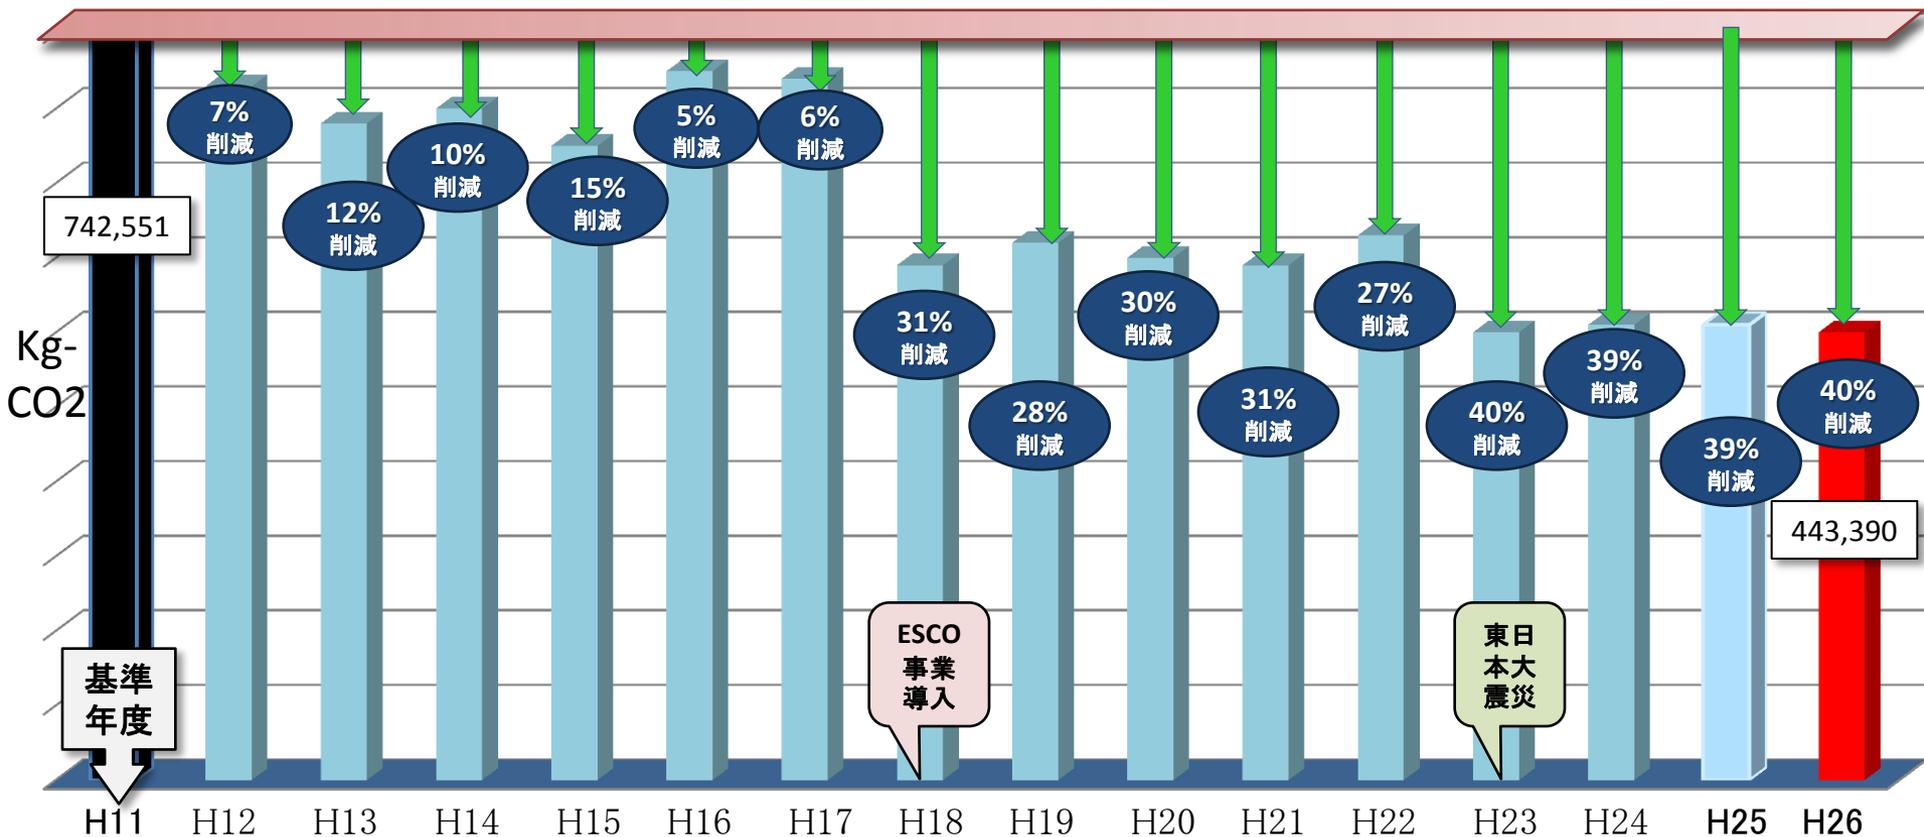

◆平成26年度は、基準年度比(平成11年度比)40%のCO2排出量削減

◆平成12年度から平成26年度までの累計で、2,662,858kg-CO2削減

この累計CO2削減量は、杉の木約19万本のCO2吸収量に相当

大きく成長した杉の木(50年で、高さが約20~30m)は1年間で平均して約14kgのCO2を吸収するとされています。

