

平成29年度における 環境目的・環境目標達成状況


平成30年5月
ISO事務局

| | | | 平成29年度 | 平成28年度 (参考) |
|--------|---|--|--------|----------------|
| 各課共通項目 | 1 | 第3次調布市地球温暖化対策実行計画(事務事業編)の目標達成 | × | × |
| | 2 | 環境確保条例に係るCO2総量削減義務制度対象施設の光熱量に伴うCO2排出量の削減(基準年度:H15~17年度排出量の平均値) | ○ | ○ |
| | 3 | グリーン購入の推進 | × | ○ |
| 管財課項目 | 1 | 電気使用の抑制(本庁舎) | × | × |
| | 2 | ガス使用の抑制(本庁舎) | ○ | ○ |
| | 3 | 水道使用の抑制(本庁舎) | ○ | ○ |
| | 4 | 可燃物排出量の削減 | × | × |
| | 5 | 資源化に適さない可燃物排出量の削減 | ○ | ○ |
| | 6 | 不燃物排出量の削減 | × | × |
| | 7 | 資源化に適さない不燃物排出量の削減 | × | × |

市の事務事業の CO2排出量削減

目的: 第3次調布市地球温暖化対策実行計画
(事務事業編)の目標達成

目標: H26年度のCO2排出量実績(14,859t-CO2)から
2.3%以上削減

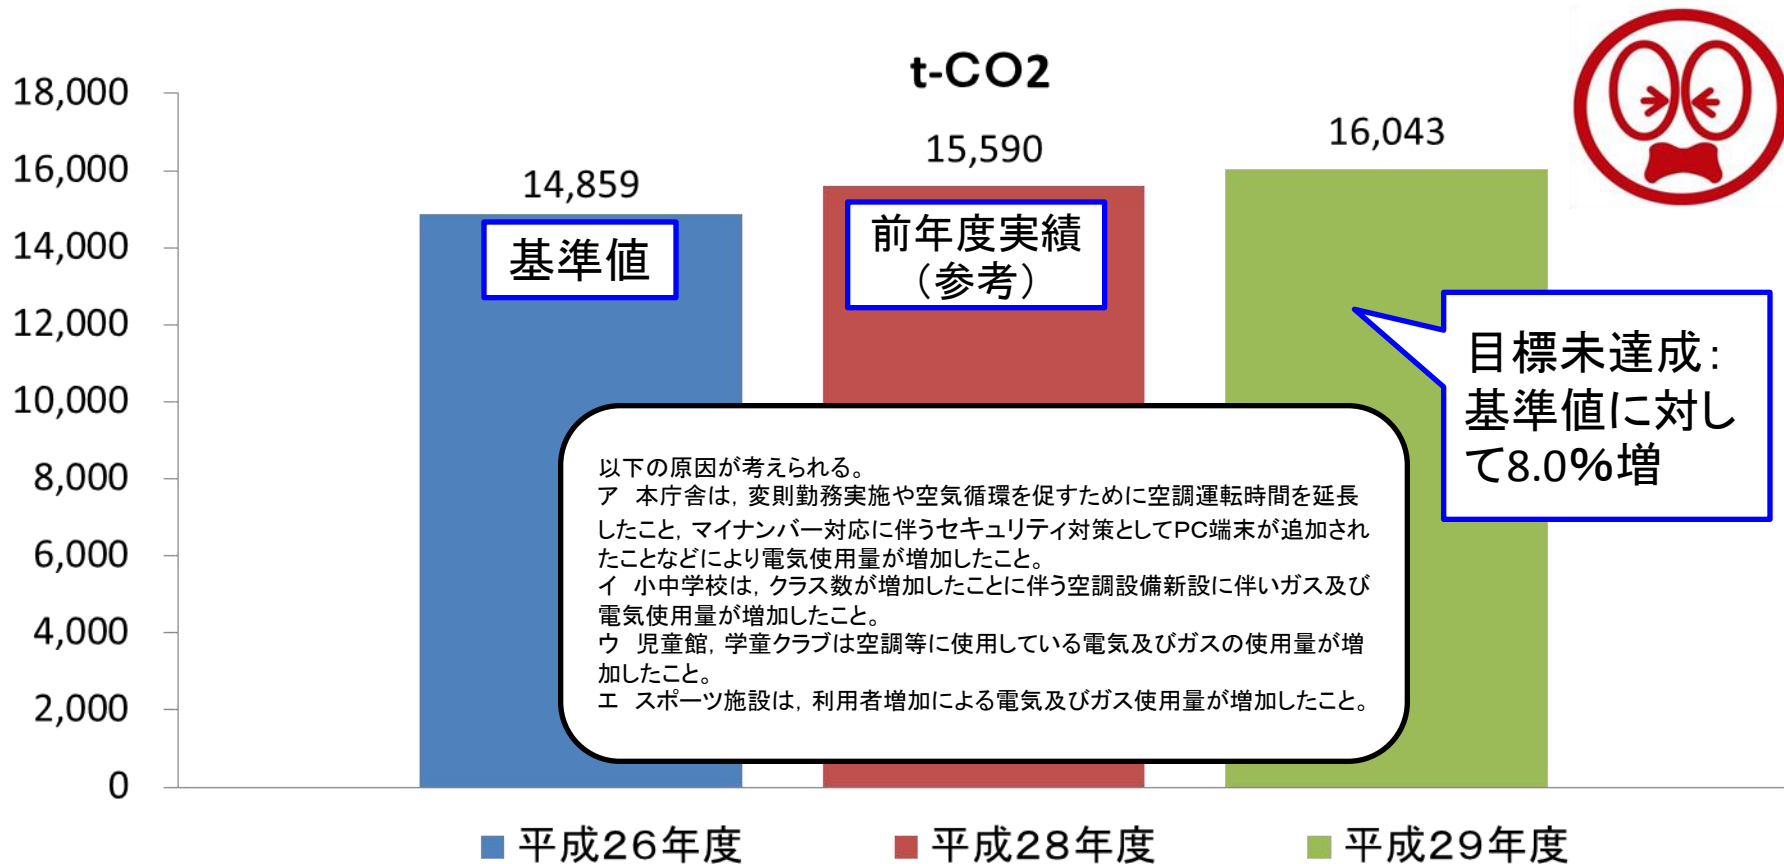

※CO2換算係数は、第3次地球温暖化対策実行計画(事務事業編)に掲載している数値を各年度共に使用


各課共通項目

環境確保条例に係る

CO2排出量削減

目的：環境確保条例に係るCO2総量削減義務制度対象施設の光熱量に伴うCO2排出量の削減
目標：H15～H17年度平均におけるCO2排出量(5,297t-CO2)から17%以上削減

t-CO2


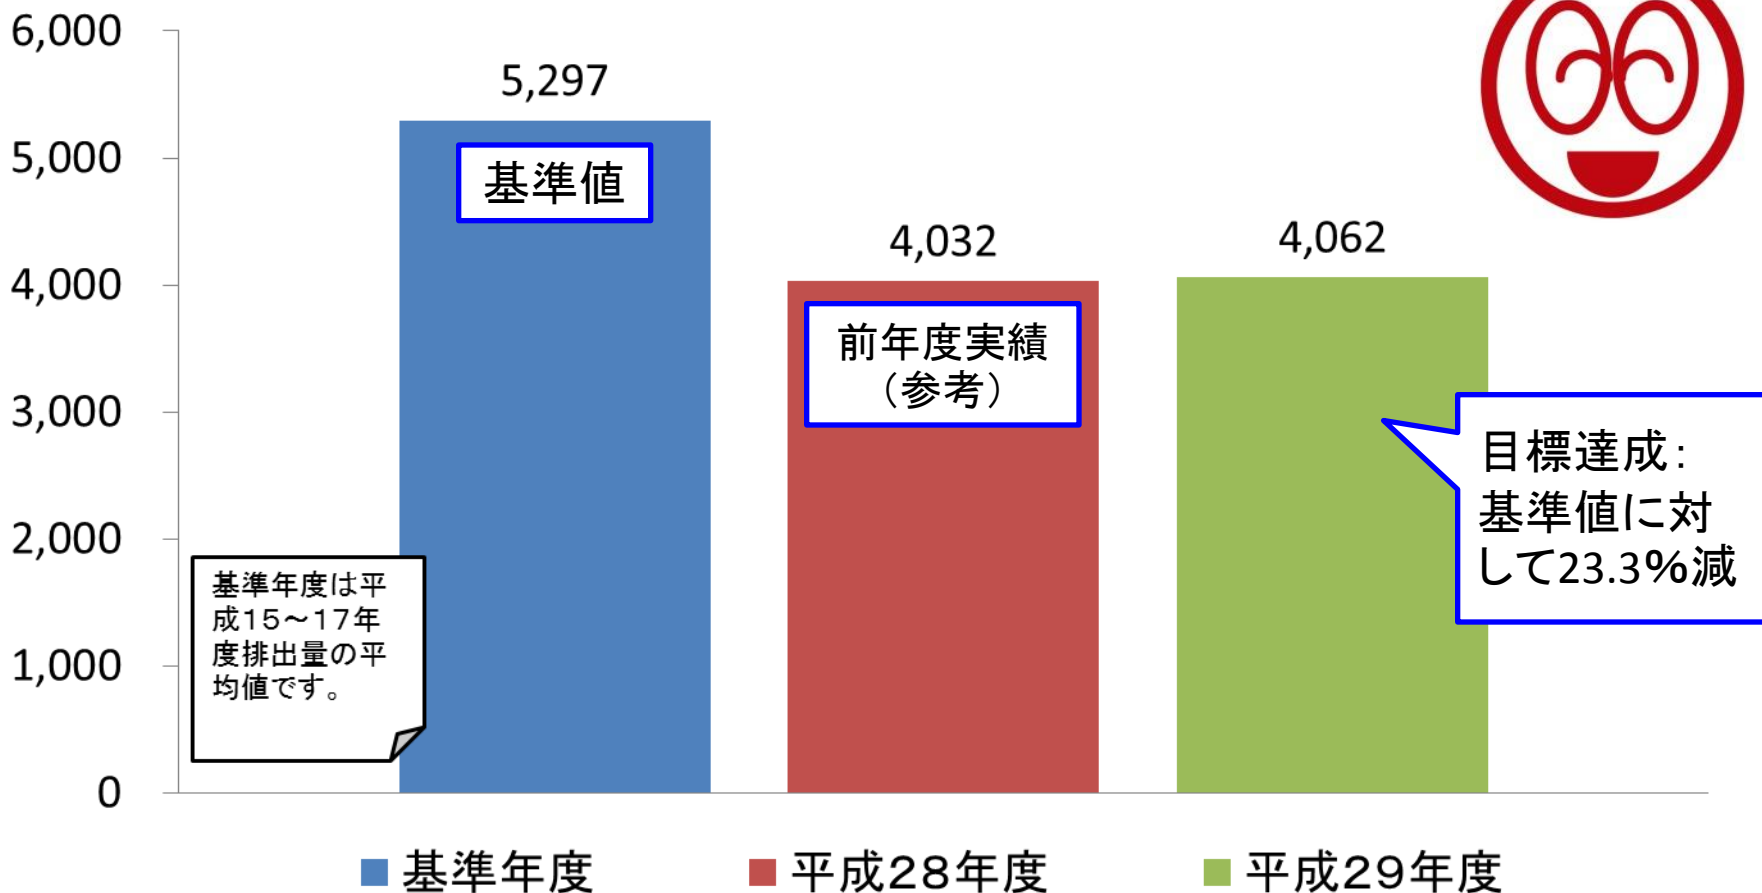


各課共通項目

グリーン購入

目的： グリーン購入の推進（本庁舎）

目標： グリーン購入率を95%以上にする

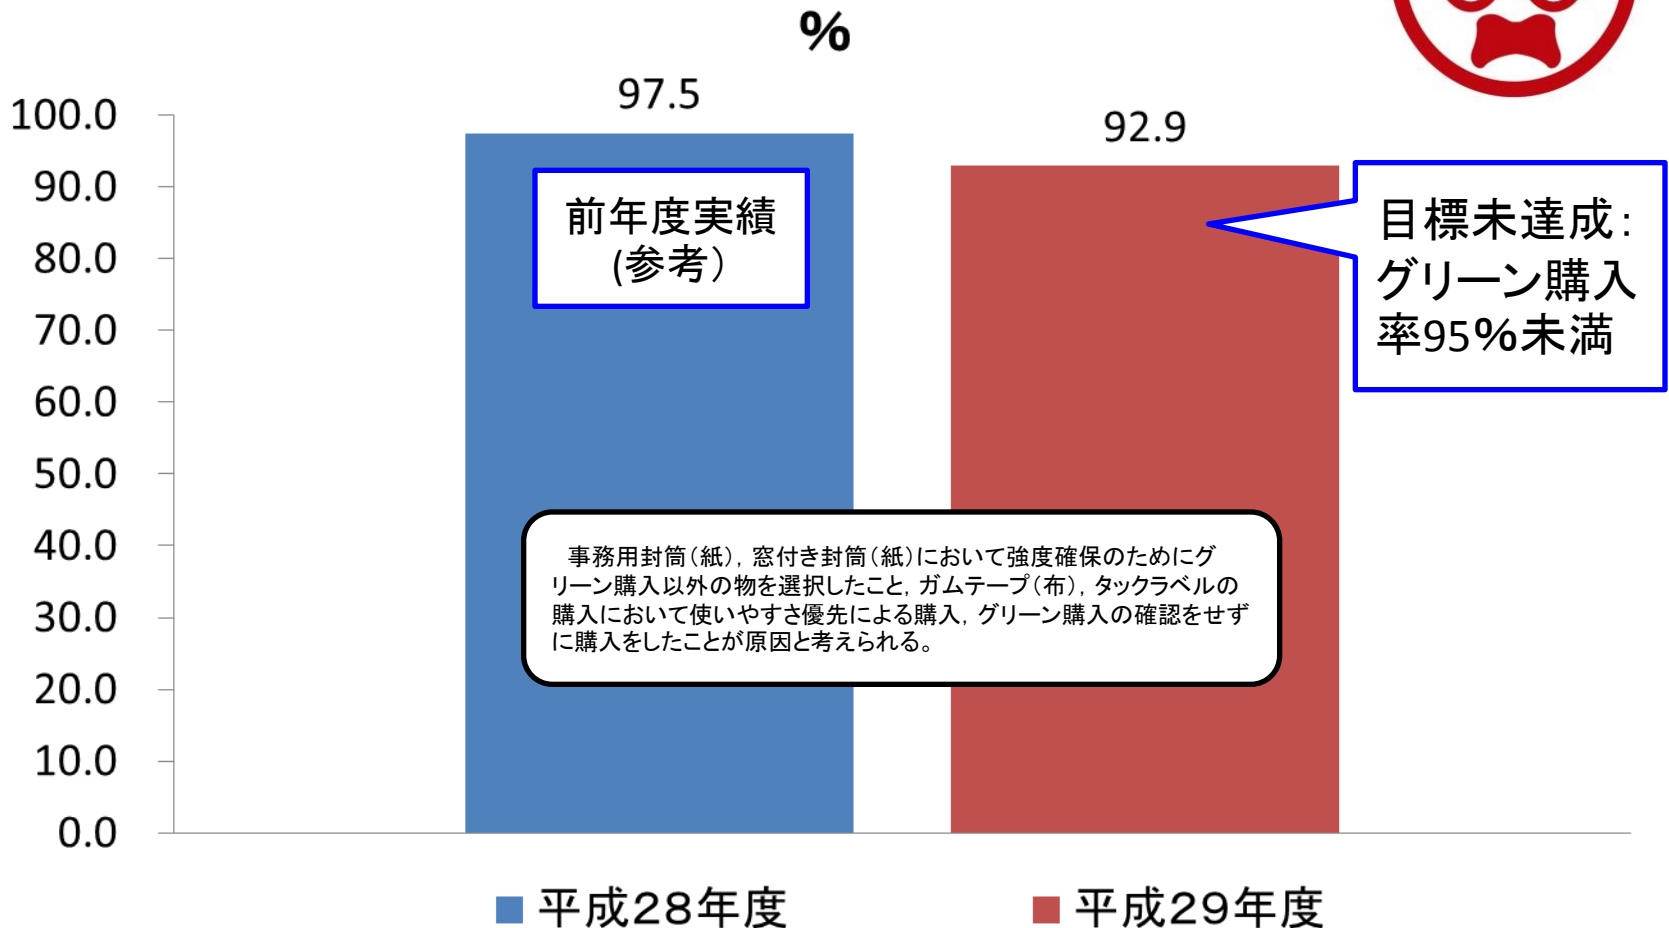



管財課項目

電気

目的: 電気使用量の抑制(本庁舎)

目標: H26年度における電気使用量 (1,148,439kWh)
を上回らないようにする

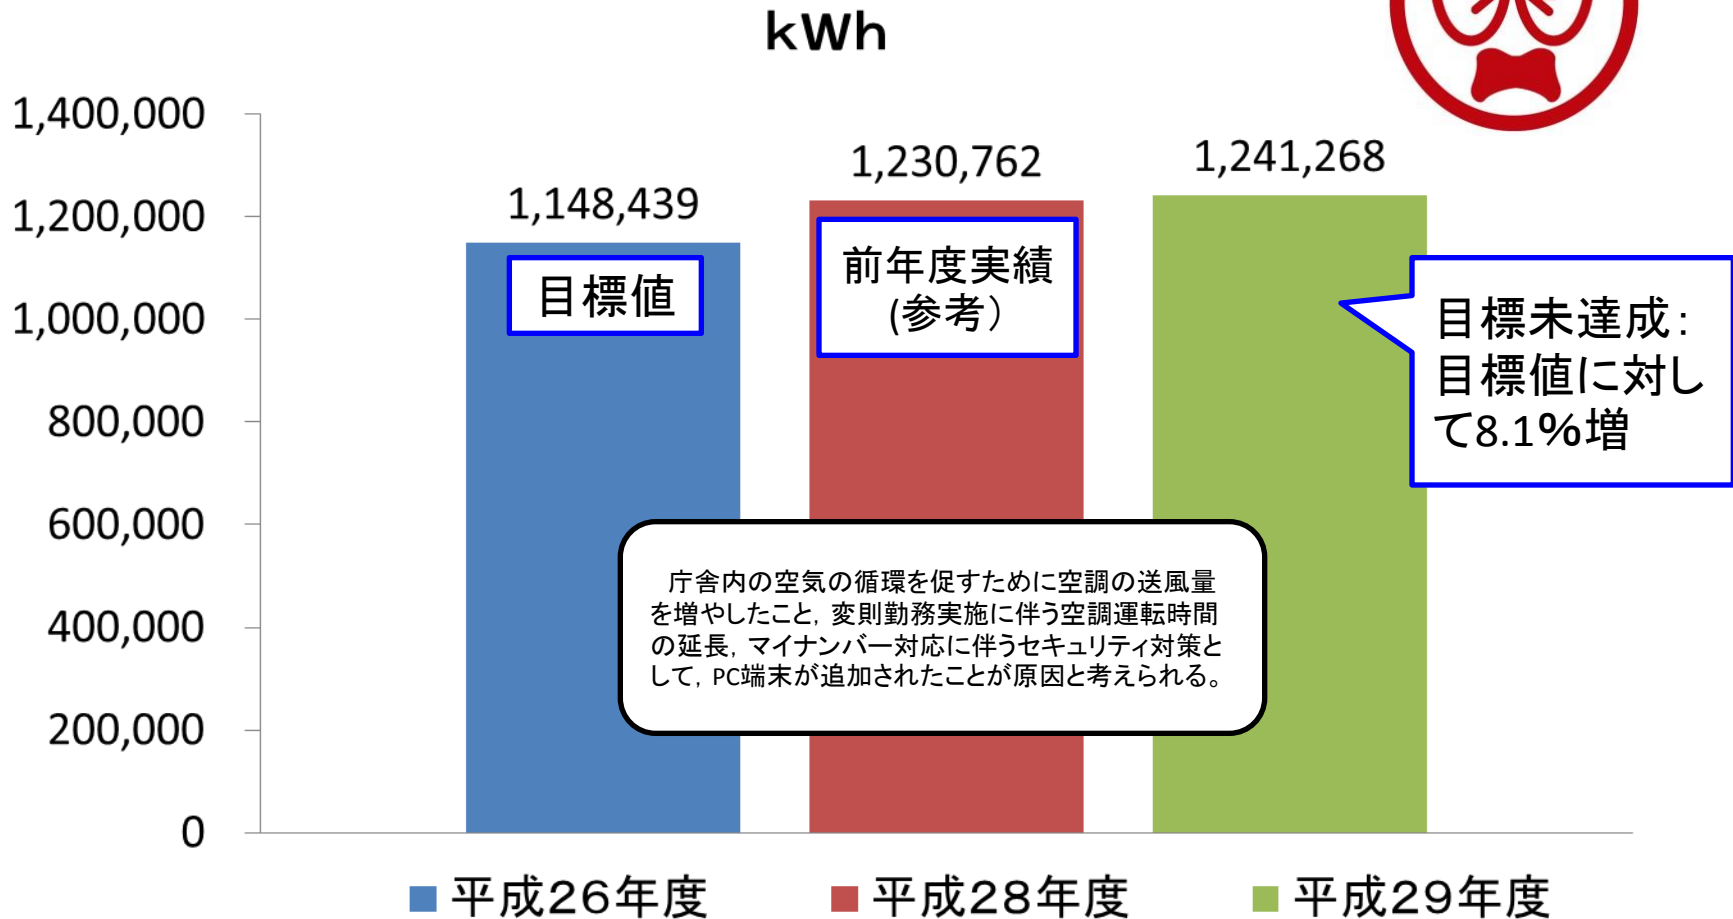


管財課項目

ガス

目的： ガス使用の抑制(本庁舎)

目標： H26年度におけるガス使用量 (1,101 m^3)を
上回らないようにする

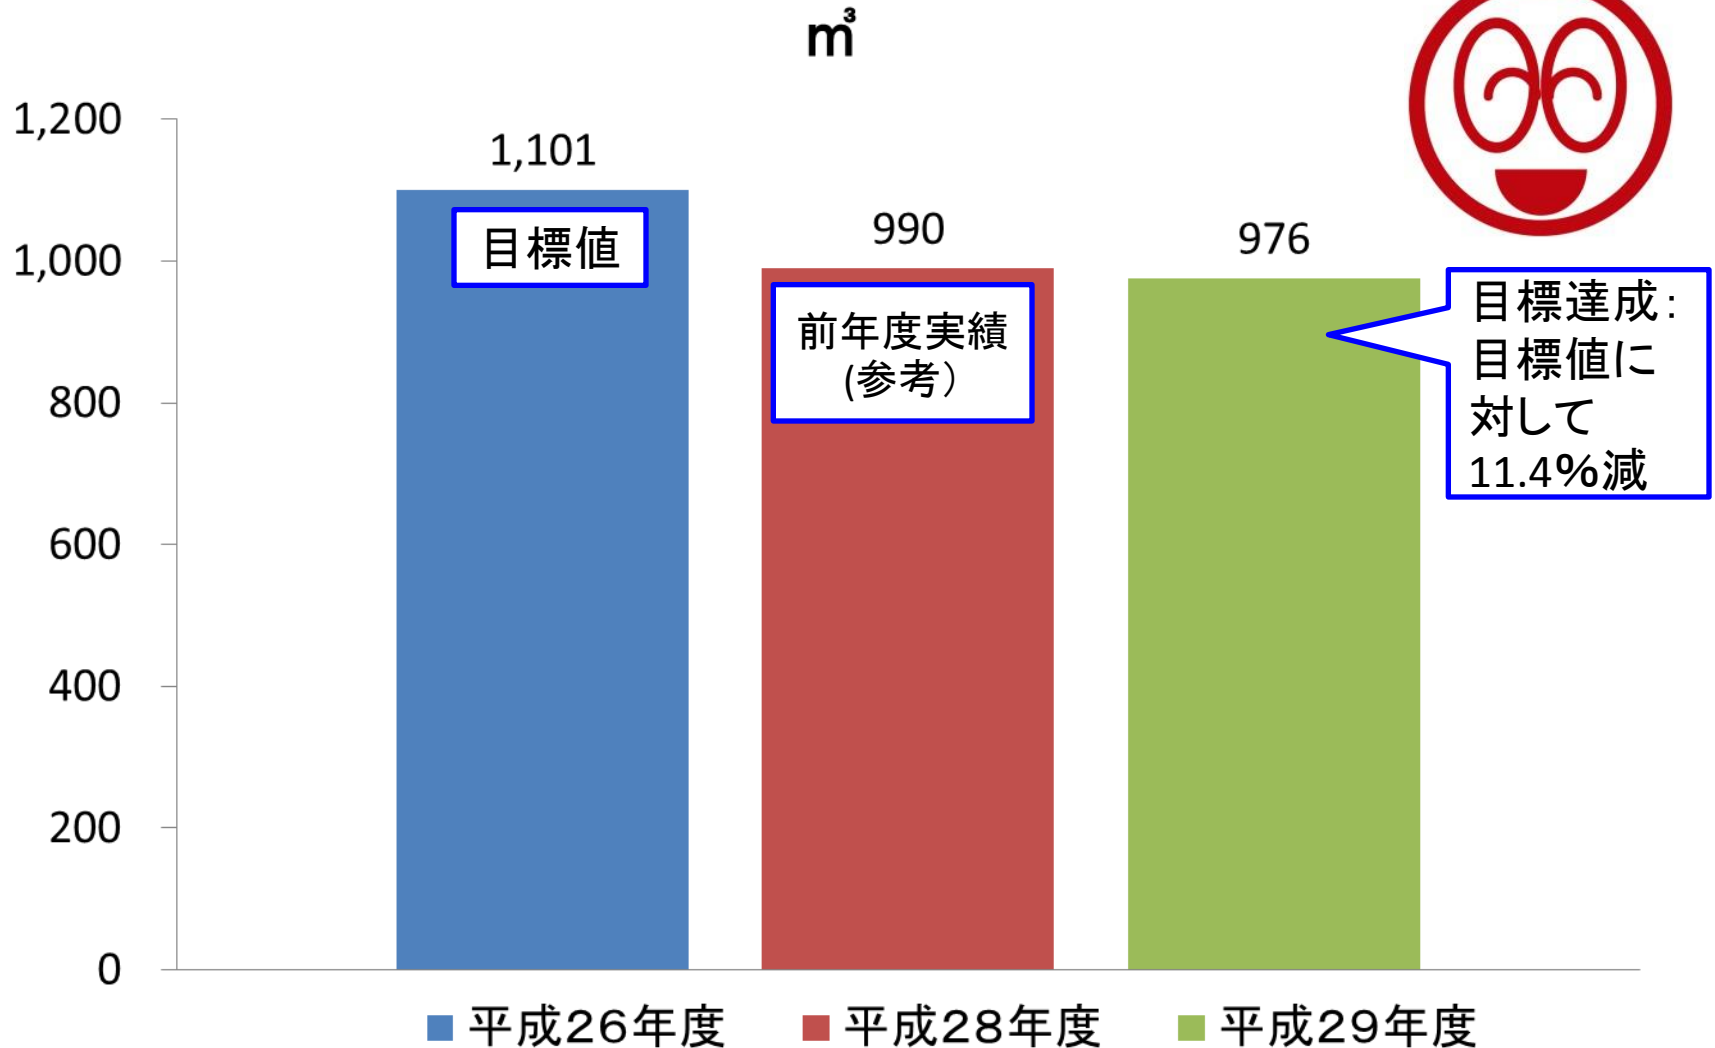


管財課項目

水道

目的：水道使用の抑制(本庁舎)



目標：H26年度における水道使用量 (10,884 m^3)を
上回らないようにする

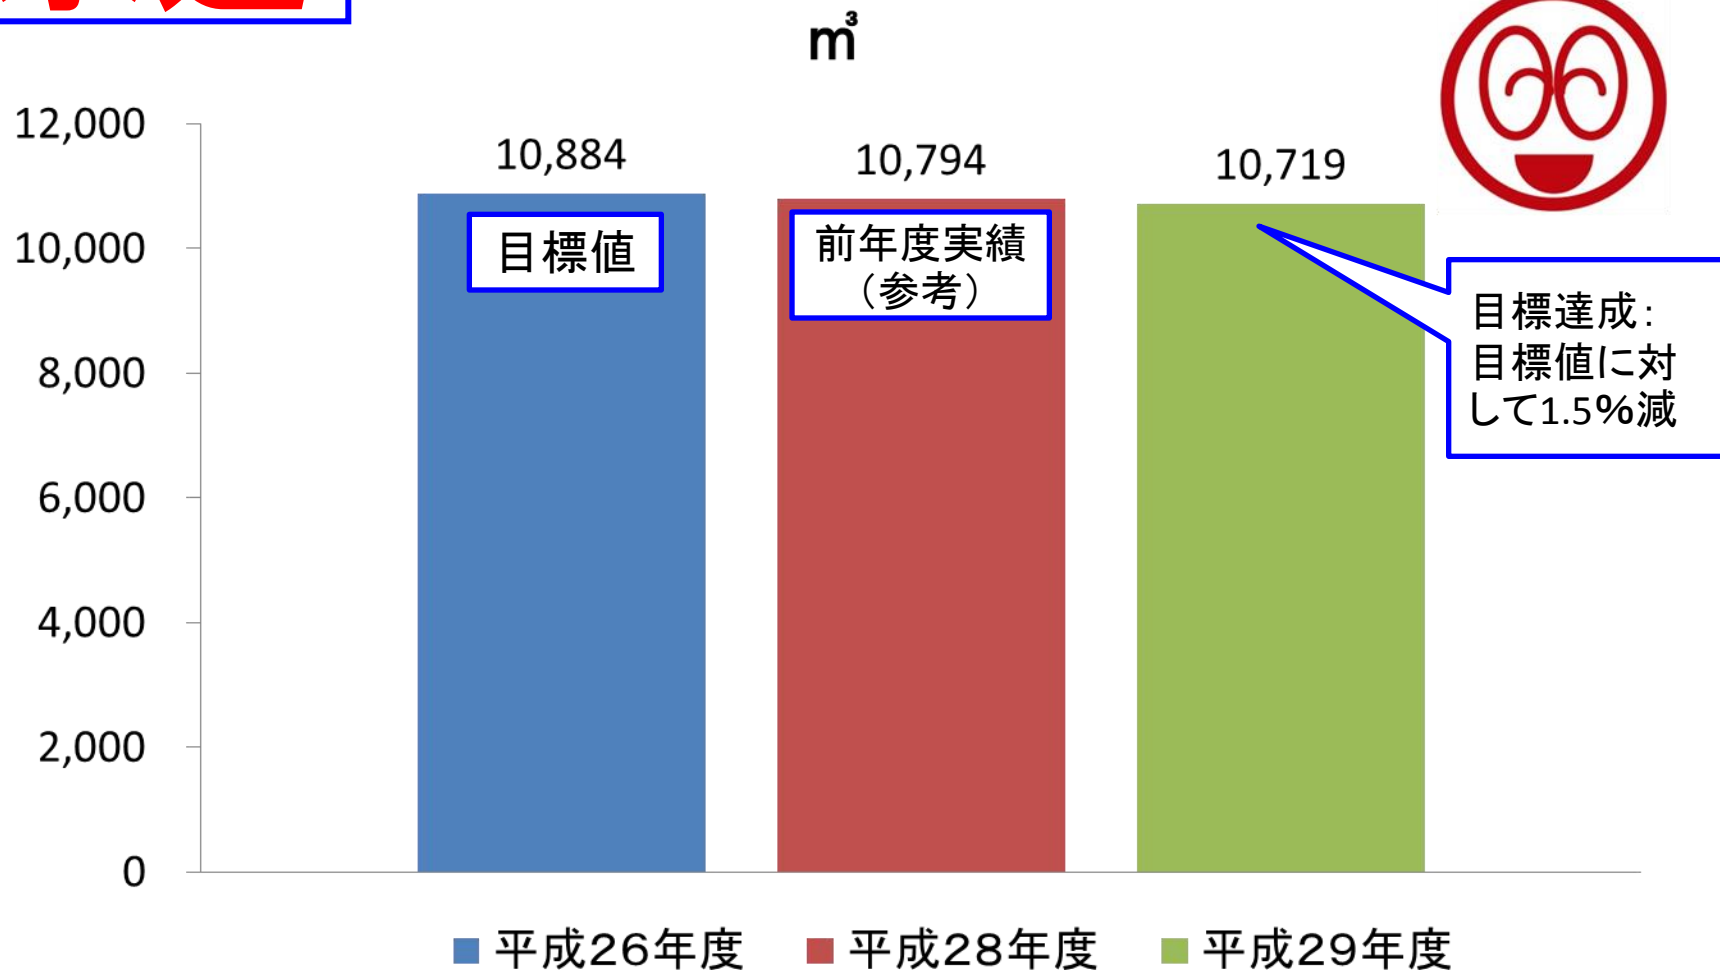

可燃物排出量

目的：可燃物排出量の削減（本庁舎）

目標：H26年度における可燃系ごみの排出量（89,513kg）を上回らないようにする

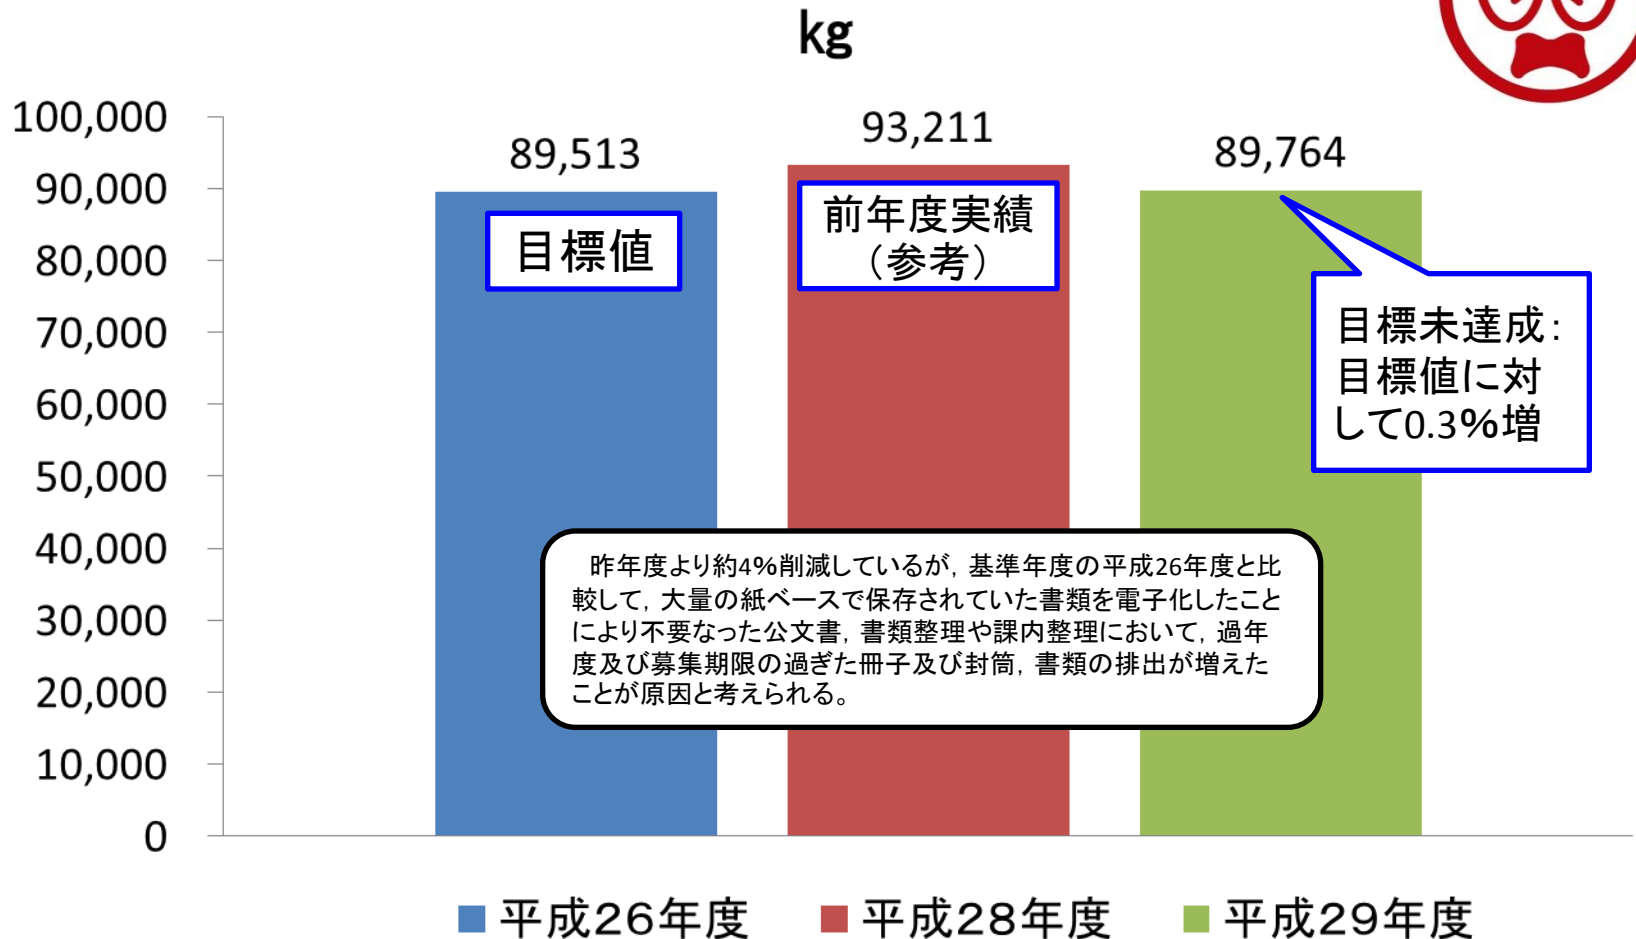


管財課項目

資源化に適さない 可燃物排出量

目的：資源化に適さない可燃物排出量の削減(本庁舎)


目標：H26年度における資源化に適さない可燃物排出量(6,102kg)を上回らないようにする

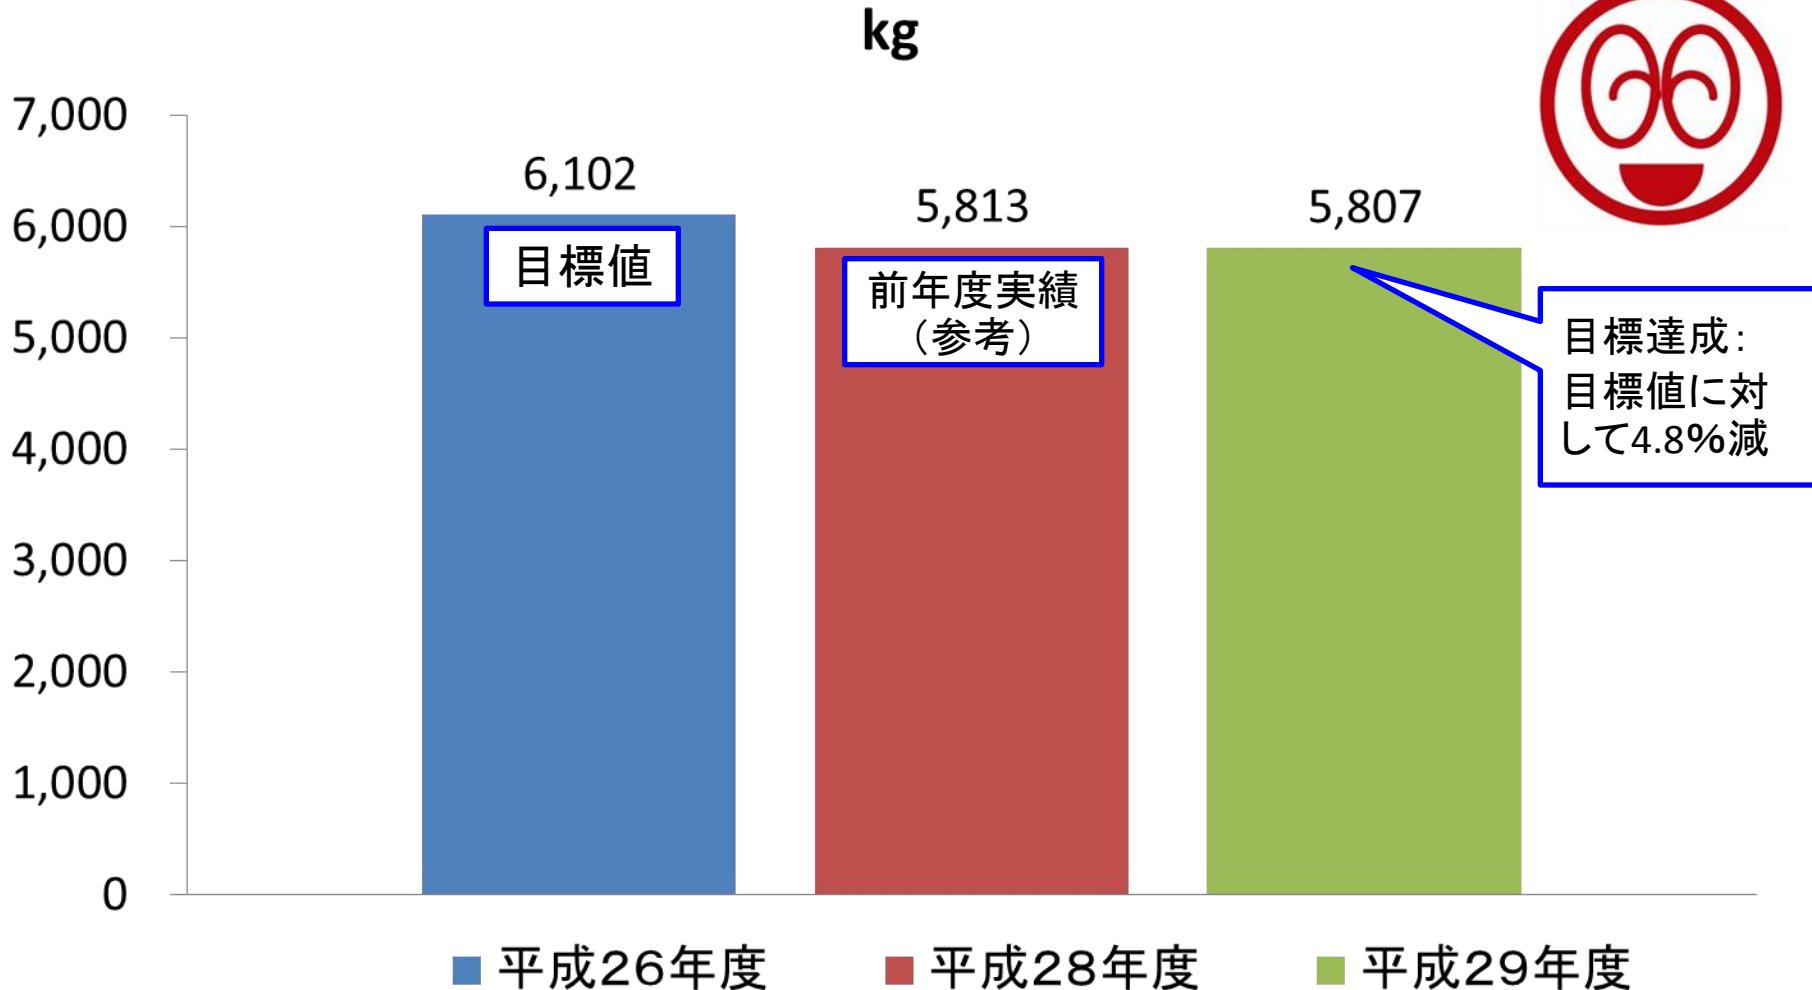

不燃物排出量

目的：不燃物排出量の削減(本庁舎)


目標：H26年度における不燃系排出物排出量(9,103kg)を上回らないようにする

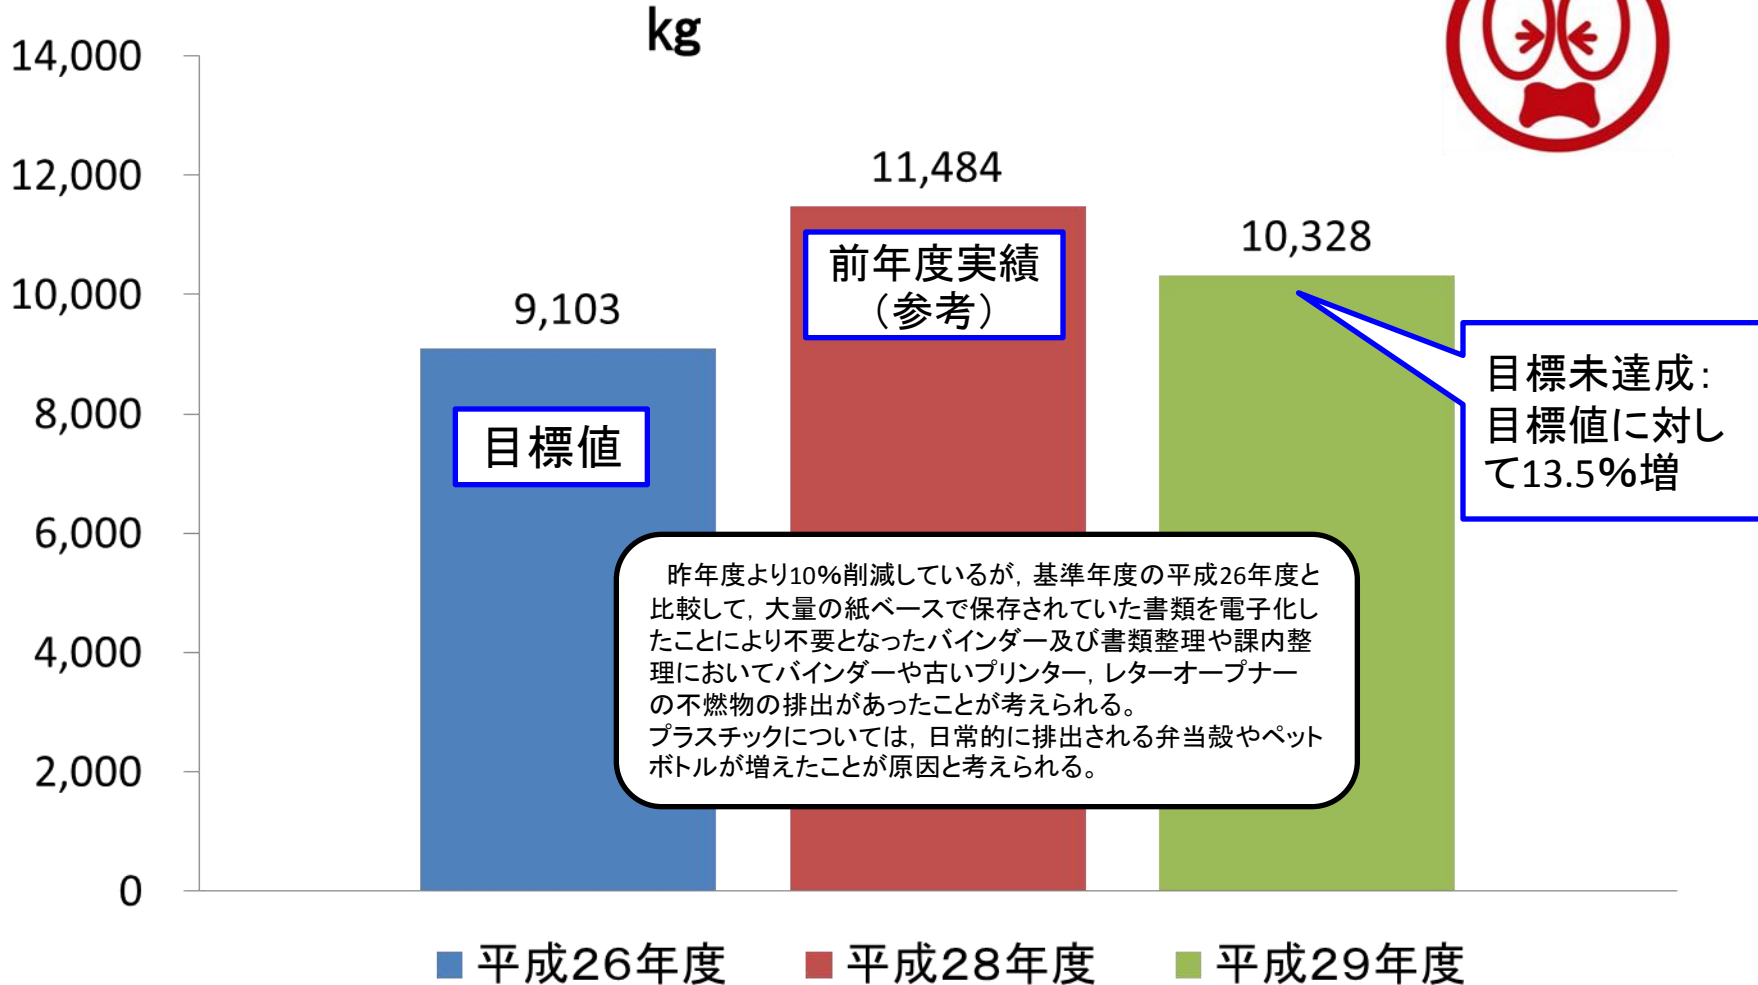


資源化に適さない 不燃物排出量

目的：資源化に適さない不燃物排出量の削減(本庁舎)

目標：H26年度における資源化に適さない不燃物排出量(1,477kg)を上回らないようにする

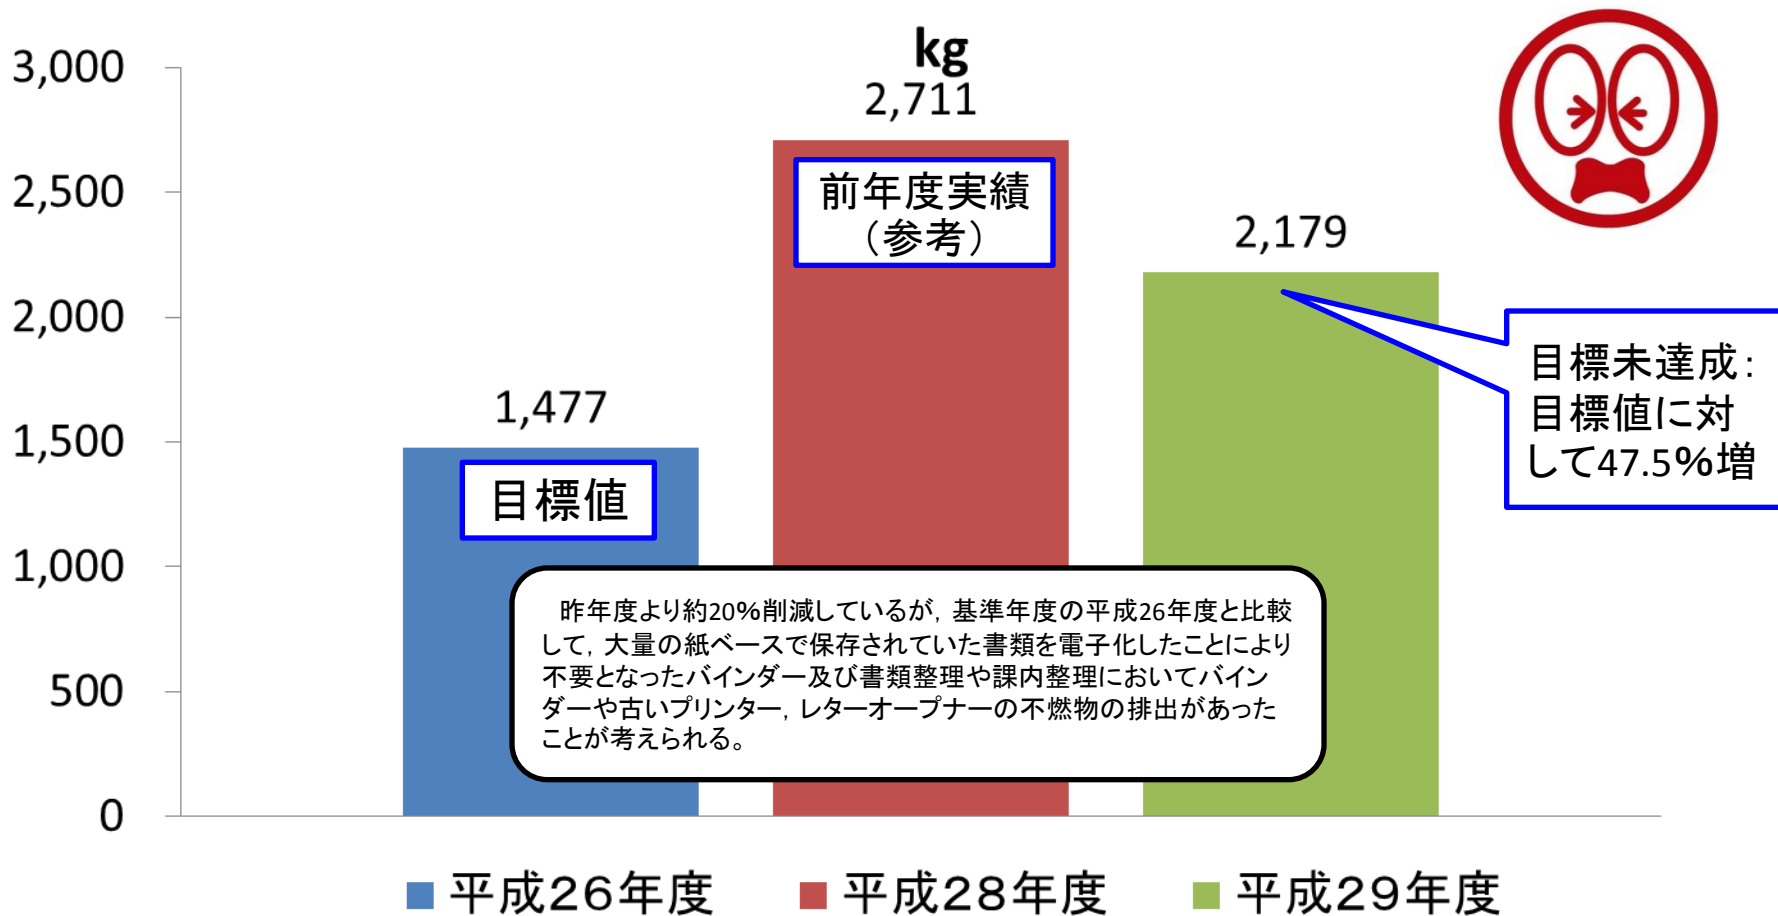

本庁舎の光熱使用量を二酸化炭素(CO2)排出量に換算し、その削減に取り組んでいます。H12年度からH29年度までの取組成果を報告します。

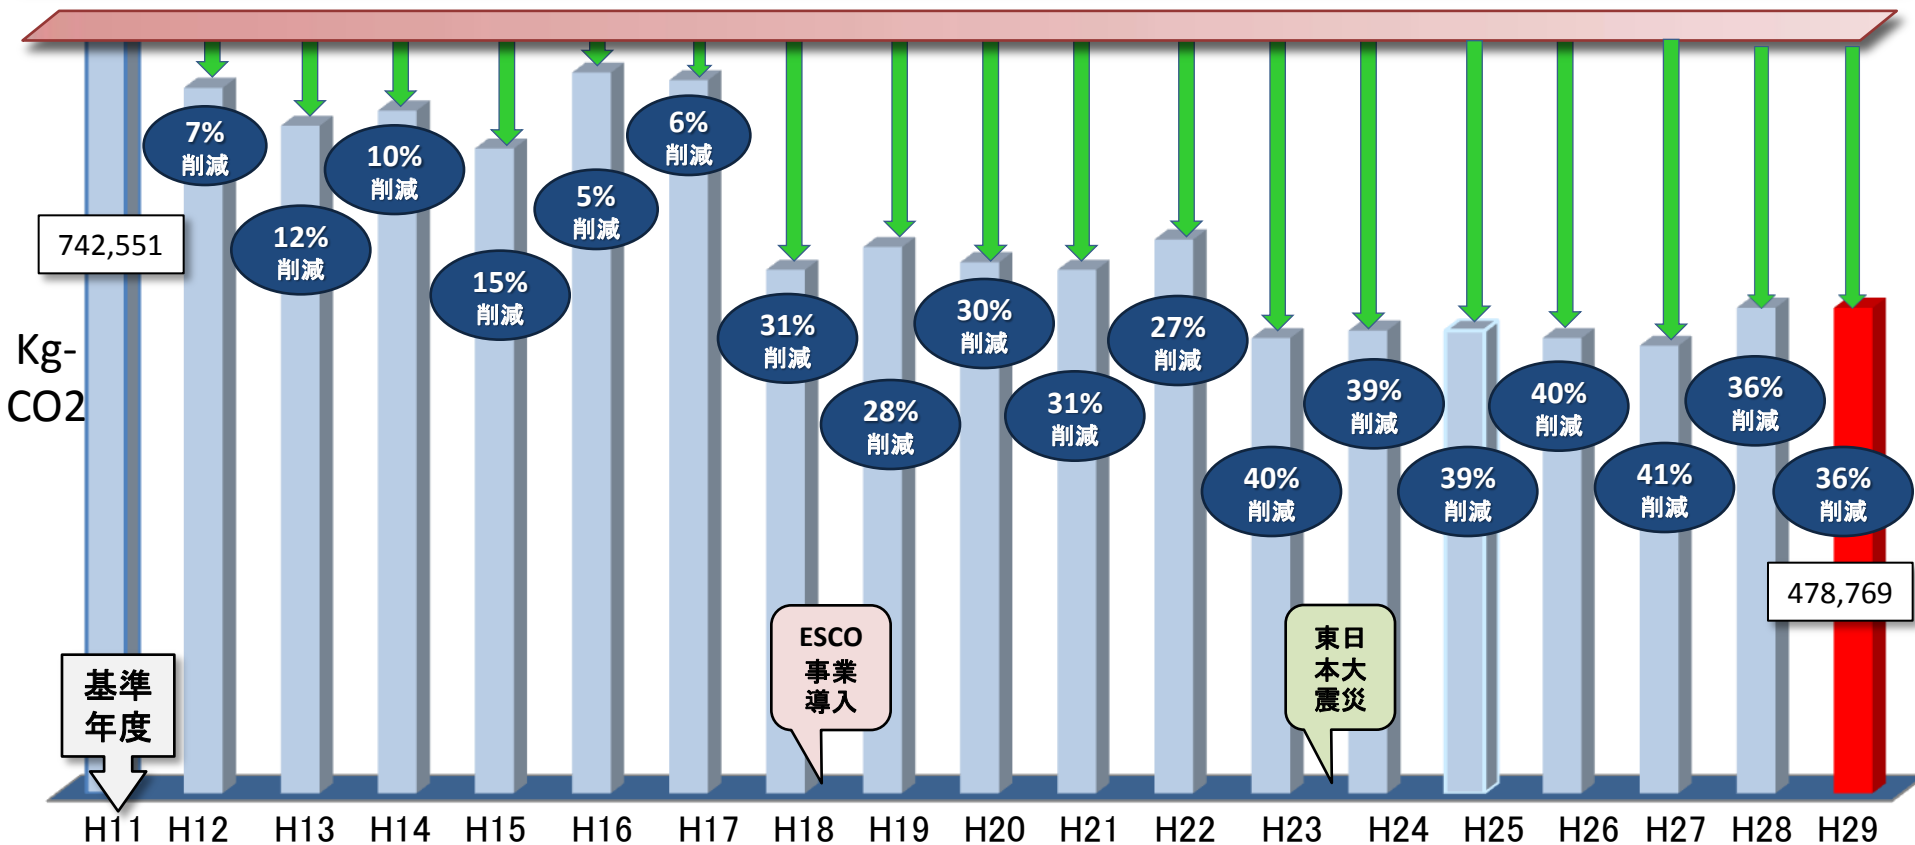

◆平成29年度は、基準年度比(平成11年度比)36%のCO2排出量削減

◆平成12年度から平成29年度までの累計で、3,499,587kg-CO2削減

この累計CO2削減量は、杉の木約25万本/年のCO2吸収量に相当

大きく成長した杉の木(50年で、高さが約20~30m)は1年間で平均して約14kgのCO2を吸収するとされています。

