


# 平成25年度調布市環境 マネジメントシステムの取組成果

平成26年7月  
ISO事務局

本庁舎の光熱水使用量を二酸化炭素(CO2)排出量に換算し、その削減に取り組んでいます。H12年度からH25年度までの取組成果を報告します。

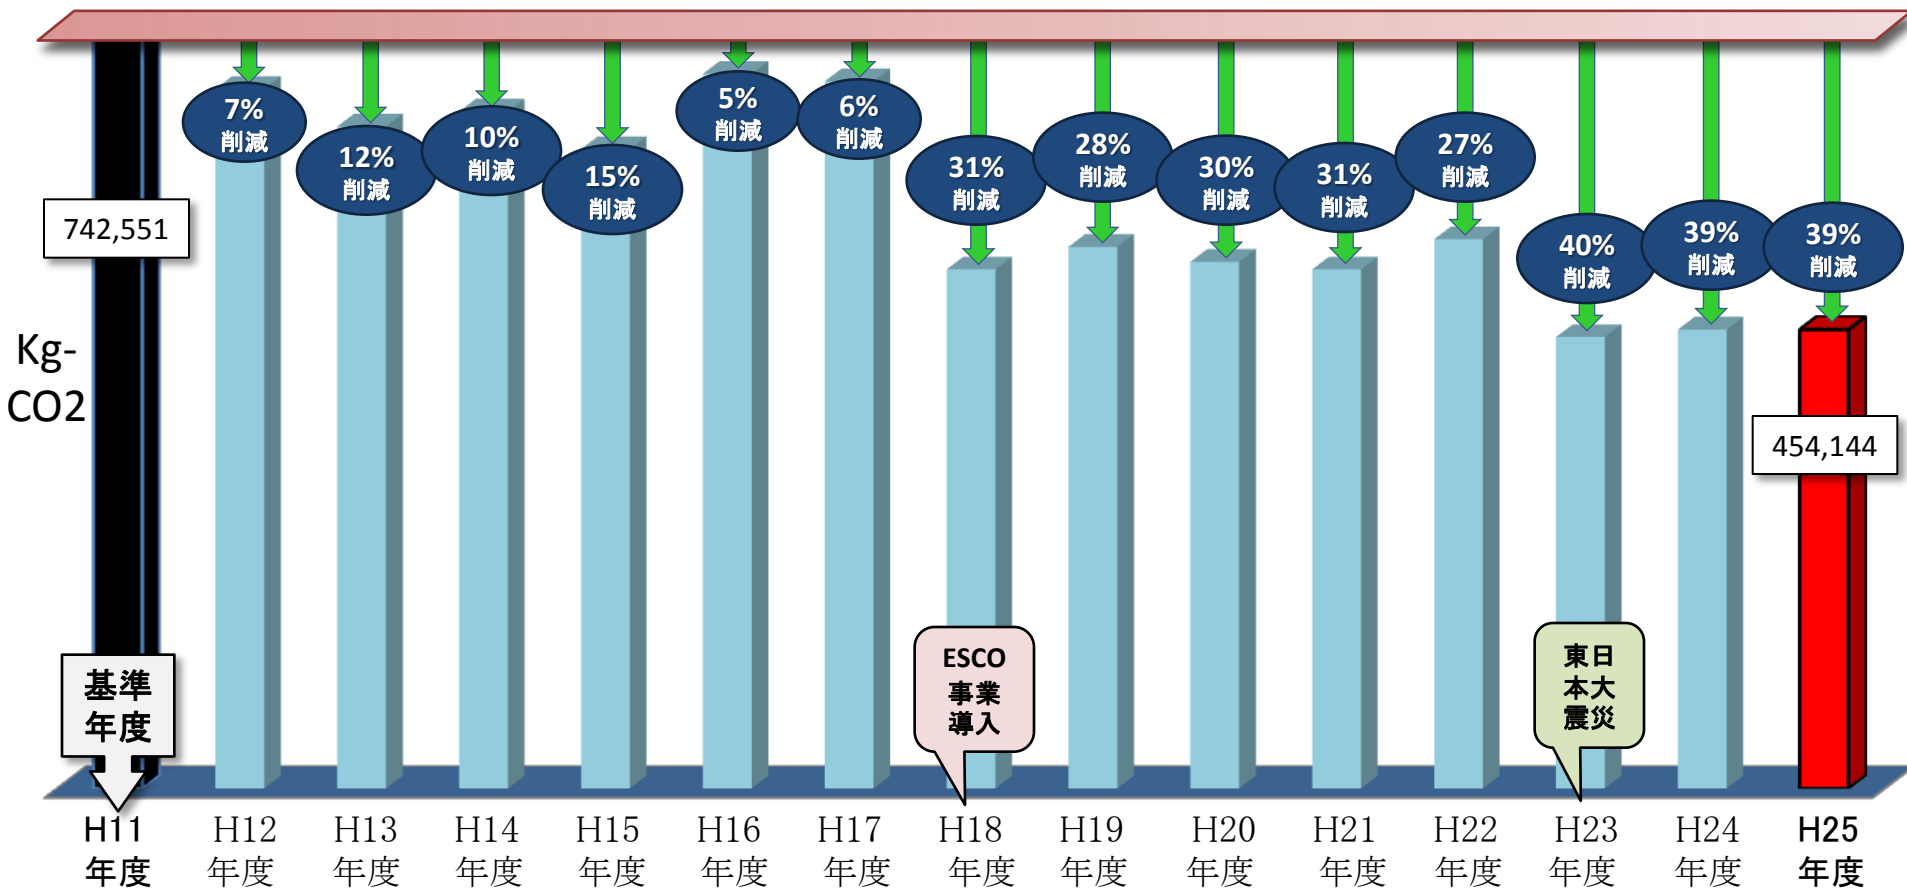

◆平成25年度は、基準年度比(平成11年度比)**39%**のCO2排出量削減

◆平成12年度から平成25年度までの累計で、**2,363,697kg-CO2**削減


この累計CO2削減量は、①**杉の木約17万本**のCO2吸収量に相当

②**約1億円**の経費削減




# 各課共通項目 ⇒ 全項目達成！


目的：全公共施設の光熱量に伴うCO2排出量の削減  
 目標：H21年度におけるCO2排出量(13,568t-CO2)を上回らないようにする

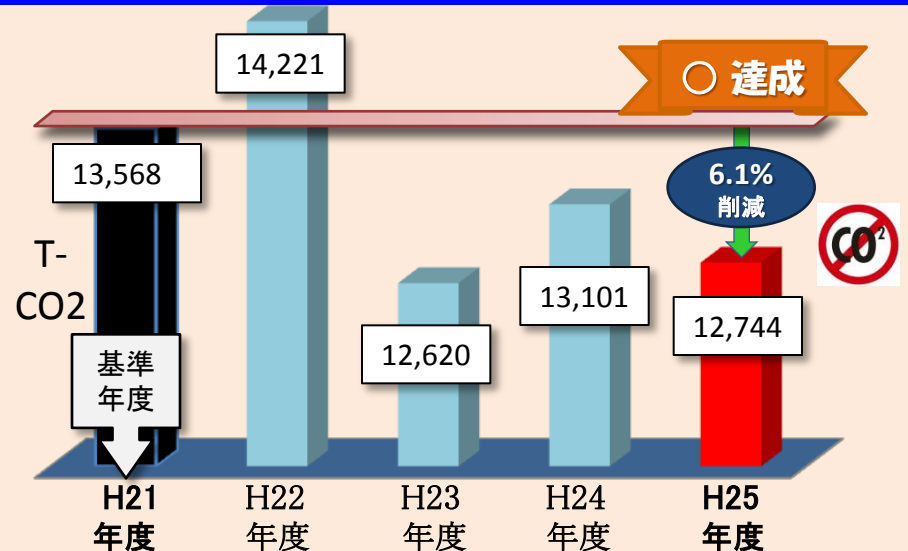


目的：車両燃料使用に伴うCO2排出量の削減  
 目標：H21年度におけるCO2排出量(204t-CO2)を上回らないようにする

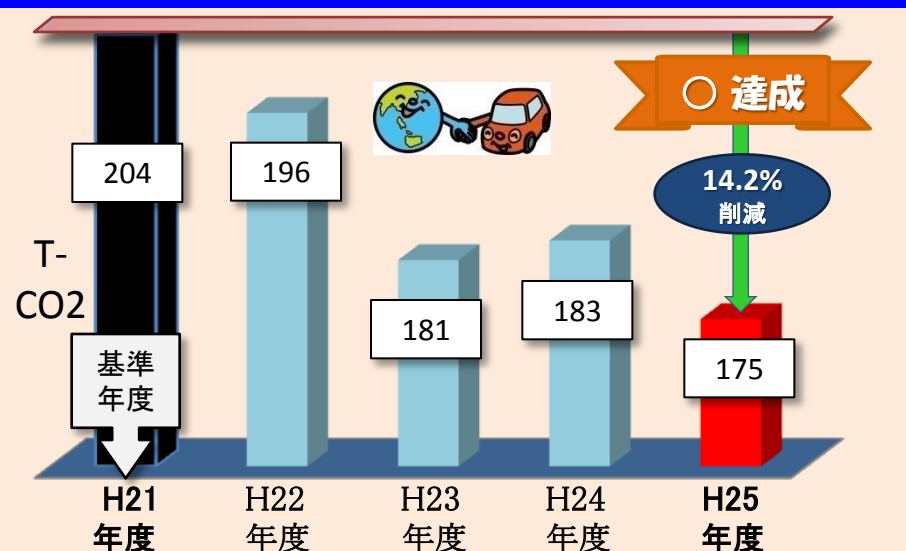

目的：環境確保条例に係るCO2総量削減義務制度対象施設の光熱量に伴うCO2排出量の削減  
 目標：H15～17年度平均におけるCO2排出量(4,282t-CO2)から8%以上CO2を削減する

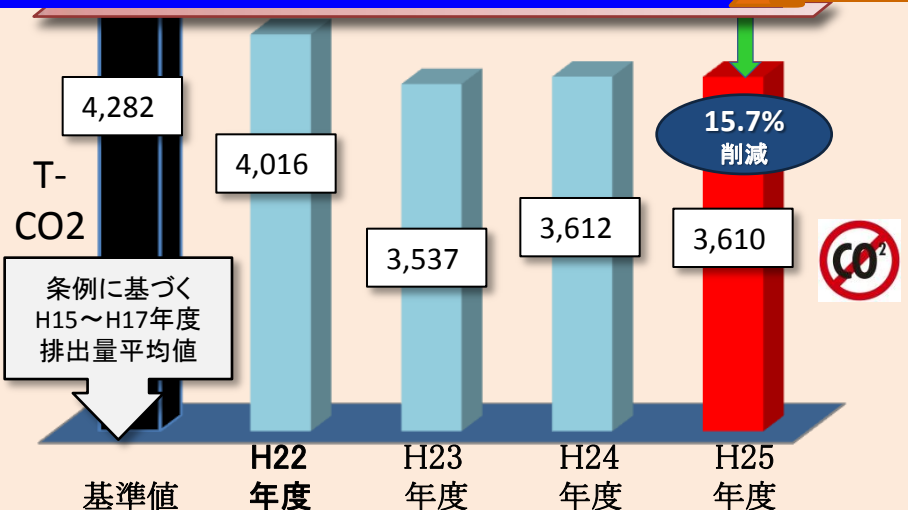


目的：グリーン購入の推進  
 目標：グリーン購入率を80%以上にする

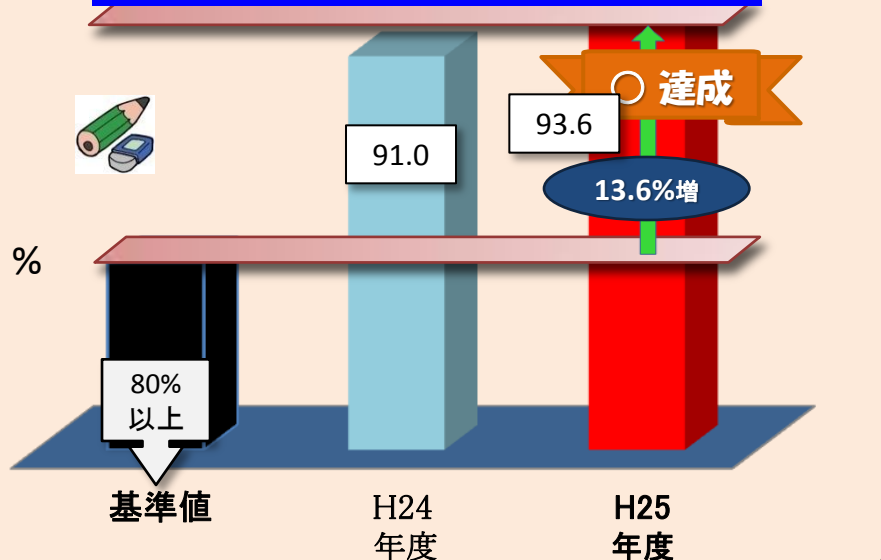


# 管財課項目①(全庁での取組) ⇒ 本庁舎の電気使用量等で未達

目的: 電気使用量の抑制(本庁舎)  
 目標: H23年度における電気使用量  
 (1,157,675kwh)を上回らないようにする

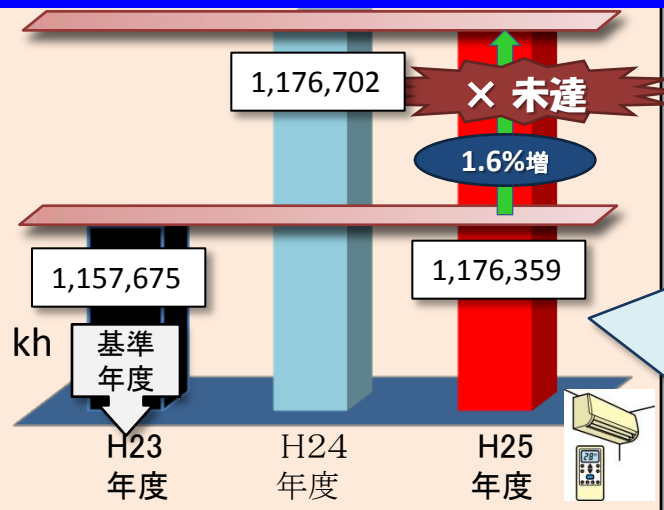


H23年度を基準年度としたことについては、東日本大震災による影響を受けた年度であることを理解しつつも、基準年度決定時点では、H24年度実績の確定及びその分析が完了していなかったことから、H24年度第3回環境管理委員会において、委員の総意により決定


目的: ガス使用量の抑制(本庁舎)  
 目標: H23年度におけるガス使用量(1,261m³)を上回らないようにする

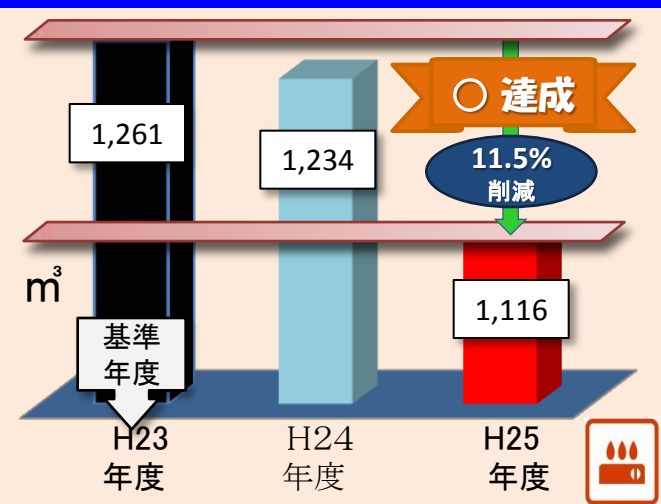

目的: 水道使用量の抑制(本庁舎)  
 目標: H23年度における水道使用量(10,807m³)を上回らないようにする

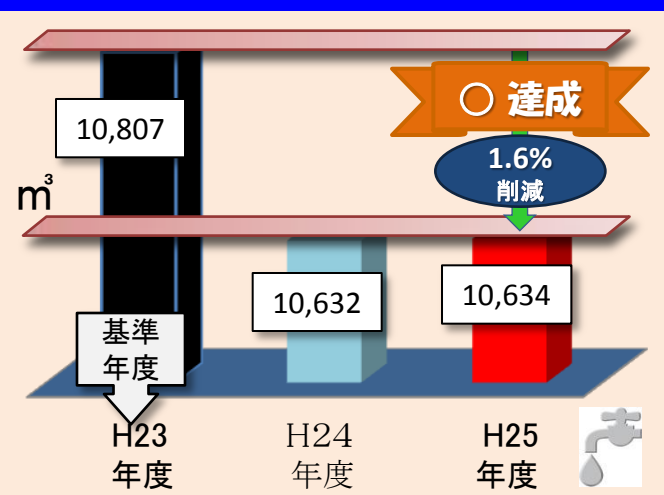


目的: 可燃物排出量の削減(本庁舎)  
 目標: H23年度における可燃系排出物排出量  
 (83,489kg)を上回らないようにする

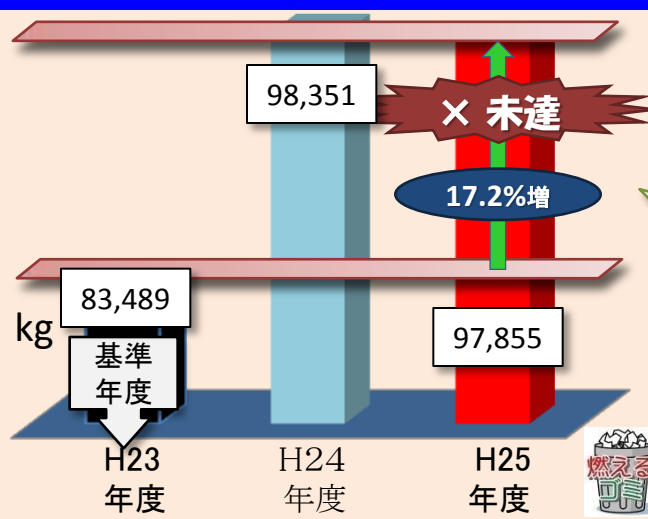


報告書等の暫定版の廃棄、冊子等の大量廃棄などが主な要因

目的: 可燃物資源化率の維持向上(本庁舎)  
 目標: H23年度における可燃系排出物の資源化率(93.1%)を下回らないようにする

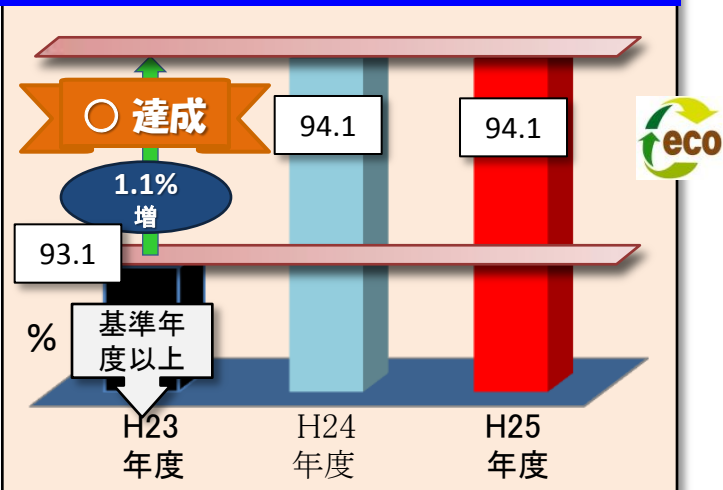

目的: 不燃物排出量の削減(本庁舎)  
 目標: H23年度における不燃系排出物排出量(11,233kg)を上回らないようにする

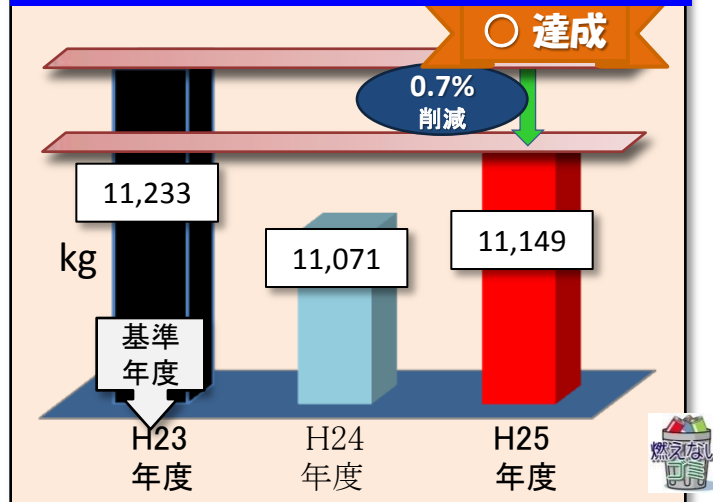

目的: 不燃物資源化率の維持向上(本庁舎)  
 目標: H23年度における不燃系排出物の資源化率(80.9%)を下回らないようにする

