
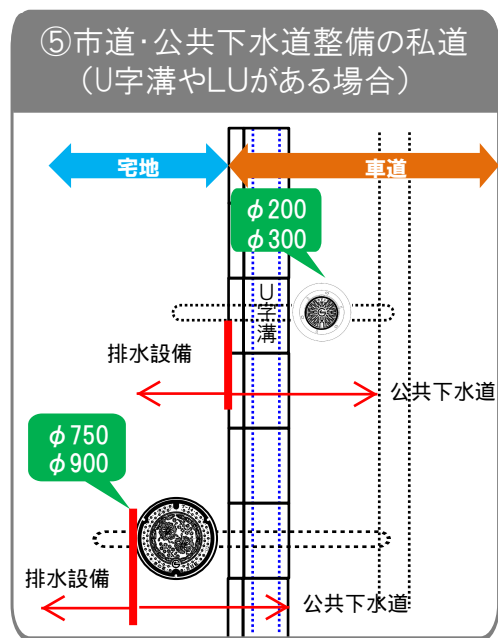
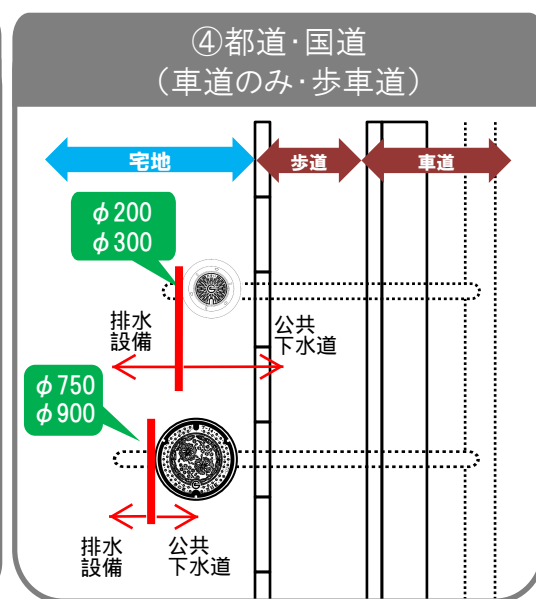
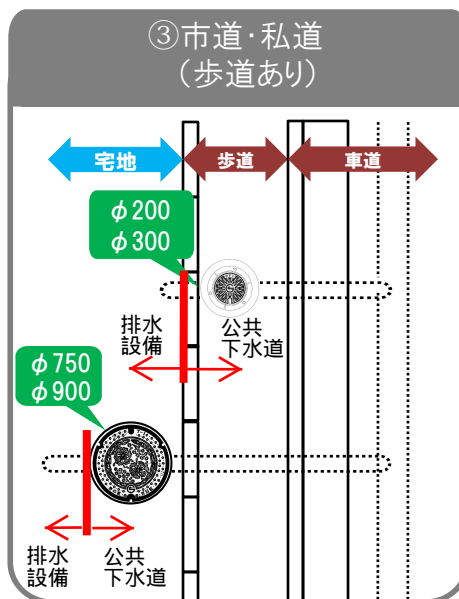
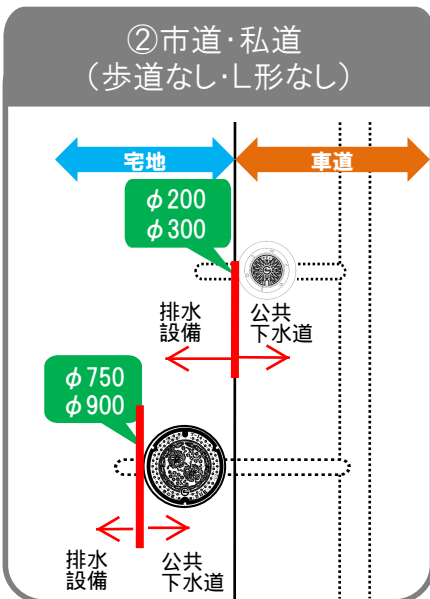


調布市公共ます標準位置図

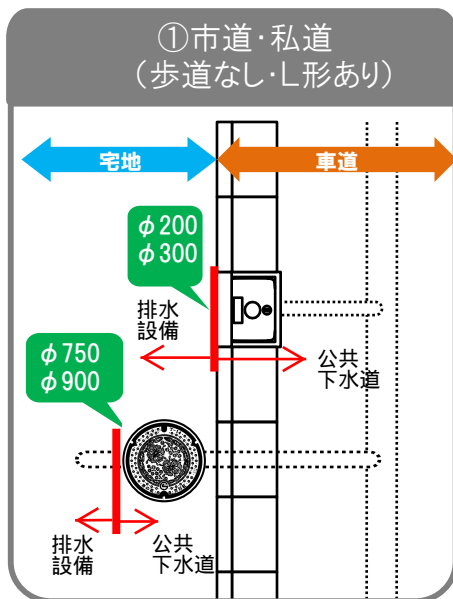

1 「公共ます」かつ「取付管」を新設する場合の標準位置図を示している。既設の取付管が陶管で公共ますを移設する場合は、塩化ビニル管に敷設替えすること。

2 他区道（世田谷区），他市道（三鷹市，狛江市，小金井市）における公共ますの設置位置については，事前に下水道課と協議すること。

3 公共下水道の管理境界は，標準を示しており，詳細は調布市公共下水道台帳施設平面図を参照すること。

公共ます内径と深さ及び取付管径の関係

内径/材質	ますの深さ	取付管径
φ 200 VU	2.0m以下	φ 150
φ 300 VU	2.0m以下	φ 200～300
φ 750 Co	2.0m以下	φ 150～450
φ 900 Co	3.0m未満	φ 150～600